

# TSK 高風圧熱風発生機

## H型シリーズ

### 取扱説明書 基本操作編

#### ●ご使用前に必ずお読みください。

- ◆ このたびは、TSK高風圧熱風発生機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ◆ 本体の銘板にて、型式、品番、電圧がご注文の製品に相違ないかをご確認ください。
- ◆ この取扱説明書では熱風発生機の基本操作方法を記載しております。据え付け、配管、電源、サービス端子、異常検出、便利な機能等については取扱説明書本書をご覧ください。



1. 通常運転
2. タイマ運転・タイマ停止
3. 外部センサを使用する場合
4. 遠隔運転スイッチを使用する場合
5. 外部運転を使用する場合
6. 温度警報を設定する場合
7. 外部温調を使用する場合
8. 冷却運転機能を使用する場合
9. 運転停止

#### TSK高風圧熱風発生機

- ・ TSK-22H4
- ・ TSK-32H5
- ・ TSK-52H6
- ・ TSK-53H7
- ・ TSK-62H8(受注品)
- ・ TSK-72H9(受注品)




株式会社 関西電熱

この取扱説明書の内容は予告無しに変更します。  
また、取扱説明書中の図、及び表示は実際の仕様を保証するものではありません。  
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更、複製することを禁じます。

# 1. 通常運転

## ① 工場電源（一次側電源）をONにしてください。


停止ランプ（緑）が点灯し、熱風温度部に『nFb』、設定温度部に『oFF』が点滅します。

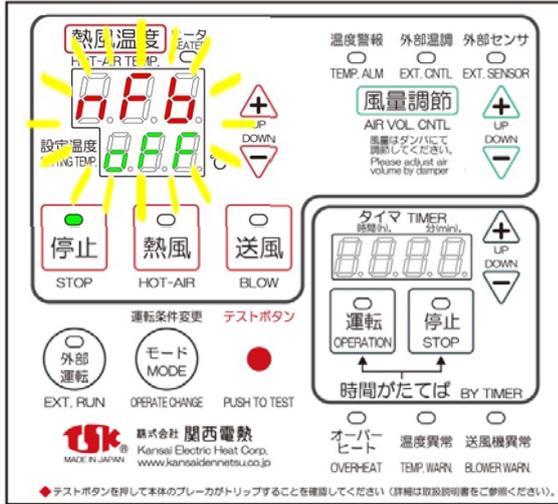

※ この状態では操作できません。


## ② 本体のブレーカ(NFB)をONにしてください。

熱風温度部に現在温度、設定温度部に『0』が表示します（初回運転時）。

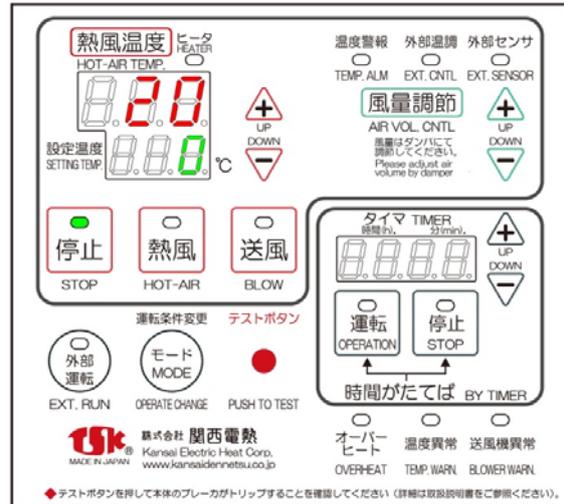

※ 2回目以降、設定温度部と風量調節部は前回設定値が表示します。

## ③ 送風スイッチを押すと、送風ランプ（緑）が点灯し、送風運転を開始します。

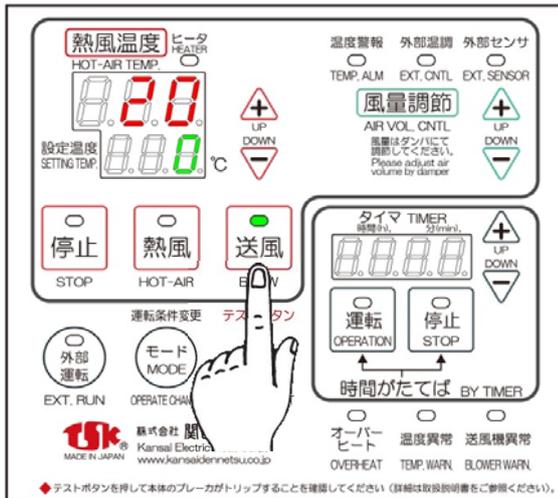


### 風量調節

風量調節用D型ダンパにて風量を調節してください。

※操作パネルでの風量調節はできません。

※ 風量調節用D型ダンパには最低風量を確保するためにロックネジを取り付けています。これによりダンパは全閉にはならず、最低風量は確保しますが、この状態で運転すると、吐出側の配管抵抗によってはオーバーヒート、吐出口温度上限、圧力異常等の安全回路が作動する場合がありますので、ご注意ください。

## ④ 熱風スイッチを押すと、熱風ランプ（橙）が点灯し、熱風運転を開始します。

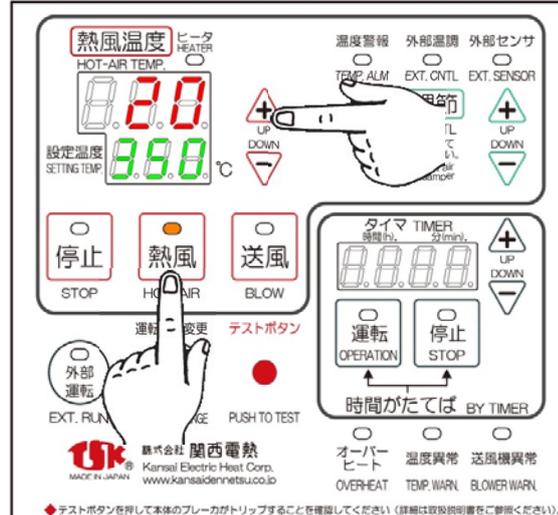

### 熱風温度設定

アップダウンキーで0～350℃に1℃単位で変更できます。

### 《注意》

熱風温度はヒータ近くの吐出口温度センサ位置にて測定管理をおこなっておりますが、通過風量の増減、及び吐出側、吸入側の圧力損失による物理的なエアの乱流によって、吐出口面で温度差が生じる可能性があります。より正確な温度を測定するために、外部センサを利用し、炉内等の温度による熱風発生機の運転をおすすめいたします。

ヒータランプ（緑）はヒータのON/OFF状態を点灯、点滅で表示します。


## 2. タイマ運転・タイマ停止

タイマ運転、及びタイマ停止をおこなう前に、熱風温度と風量調節を任意に設定してください。  
タイマ設定は運転停止状態にておこなってください(送風運転中、熱風運転中はタイマの設定はできません)。

### ● タイマ運転(時間がたてば運転)


#### ① タイマ運転スイッチを押してください。

タイマ運転ランプ(緑)が点灯し、タイマ表示部に『00.00.』が点滅、または前回の設定時間が点灯します。

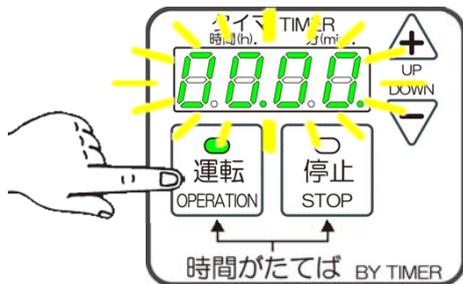

#### ② アップダウンキーで任意の時間に設定してください。

最長99時間59分まで1分単位で設定できます。設定完了後、アップダウンキーから手を離すと、2秒後に点滅から点灯に切り替わり、設定値が登録されます。

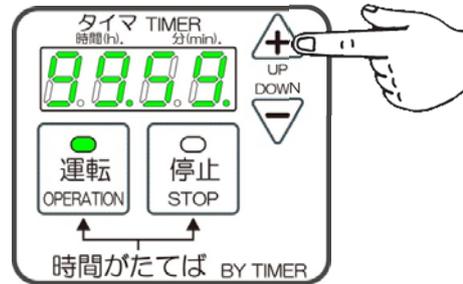

#### ③ 熱風運転スイッチを押してください。



タイムカウント(タイマ設定時間減算)が開始され(ドット表示点滅)、タイムカウントが『00.00.』になると熱風運転を開始します。また、タイムカウント中は熱風ランプ(橙)は点滅し、熱風運転開始後、点灯に切り替わります。

※ タイムカウント終了後、タイマ表示は『00.00.』となります。

※ 停止スイッチを押すと、タイマ運転、及びタイムカウントは停止します。

### ● タイマ停止(時間がたてば停止)

#### ① タイマ停止スイッチを押してください。

タイマ停止ランプ(緑)が点灯し、タイマ表示部に『00.00.』が点滅、または前回の設定時間が点灯します。



#### ② アップダウンキーで任意の時間に設定してください。

最長99時間59分まで1分単位で設定できます。設定完了後、アップダウンキーから手を離すと、2秒後に点滅から点灯に切り替わり、設定値が登録されます。



#### ③ 熱風運転スイッチを押してください。



タイムカウント(タイマ設定時間減算)が開始され(ドット表示点滅)、熱風運転をおこないます。タイムカウントが『00.00.』になると熱風運転を停止します。また、熱風運転中は熱風ランプ(橙)は点灯し、熱風運転終了後、点滅に切り替わります。

※ タイムカウント終了後、タイマ表示は『00.00.』となります。

※ 停止スイッチを押すと、タイマ運転、及びタイムカウントは停止します。




## 4. 遠隔運転スイッチを使用する場合

※遠隔運転による熱風発生機の停止後は、約20秒間再始動できません。

- 全機種に遠隔運転スイッチ(コード6m付)が標準搭載されています。離れた場所で遠隔運転スイッチによって熱風発生機の運転ができます。

- ① 任意の温度と風量を設定後、停止状態にて外部運転スイッチを長押ししてください(約2秒間)。外部運転ランプ(橙)が点灯します。

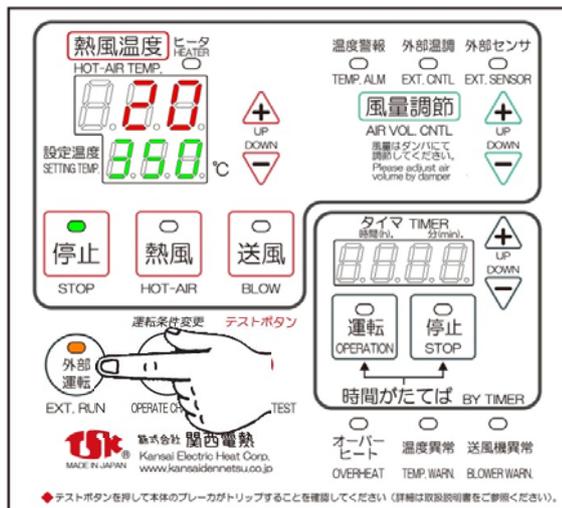

- ② 遠隔運転スイッチによって運転をおこなってください。遠隔運転スイッチを送風にするると送風ランプ(緑)が点灯し、送風運転を開始します。



遠隔運転スイッチを熱風にするると熱風ランプ(橙)が点灯し、熱風運転を開始します。



※ 遠隔運転スイッチによる熱風発生機の停止後は、約20秒間再始動できません(再始動の待機状態は送風、または熱風ランプが点滅し、停止から20秒後に始動します)。また、遠隔運転スイッチにて熱風運転のON/OFFを頻繁におこなうと、内部リレーが短寿命となりますので、高頻度のヒータON/OFFを必要とする場合は、外部温度機能をご利用ください。

- ※ 遠隔運転スイッチにて運転時は本体操作パネルの送風スイッチ、熱風スイッチは無効となります(操作できません)。
- ※ 遠隔運転スイッチでの運転のリセットは停止スイッチを押してください。また、遠隔運転スイッチ使用時にはタイマ運転、タイマ停止はできません。
- ※ 遠隔運転スイッチ使用時の外部運転モードは、本体のNFBをOFFにすると解除されます。工場側電源(一次側電源)のOFFでは解除されません。

## 5. 外部運転を使用する場合

※外部運転による熱風発生機の停止後は、約20秒間再始動できません。

- 標準搭載されている遠隔運転スイッチを取り外すことによって、外部からの信号により、熱風発生機の運転、停止、及びヒータの入/切が操作できます。

- ① 本体のサービス端子へ接続されている遠隔運転スイッチの配線を外してください。

・TSK-22H4・32H5 遠隔運転スイッチ接続端子  
 → 外部運転入/切端子 E. R  
 外部ヒータ入/切端子 E. H  
 入力コモン端子 COM


・TSK-52H6～72H9 遠隔運転スイッチ接続端子  
 → 外部運転入/切端子 A1  
 外部ヒータ入/切端子 A2  
 入力コモン端子 A3

- ② 外部信号(無電圧接点信号)をサービス端子の外部運転入/切端子、外部ヒータ入/切端子へ接続してください。

・TSK-22H4・ 外部運転入/切端子 E. R - COM  
 32H5 : 外部ヒータ入/切端子 E. H - COM  
 端子電圧 DC12V 3.6mA以下

・TSK-52H6～ 外部運転入/切端子 A1 - A3  
 72H9 : 外部ヒータ入/切端子 A2 - A3  
 端子電圧 DC12V 7mA以下

- ③ 任意の温度と風量を設定後、停止状態にて外部運転スイッチを長押ししてください(約2秒間)。外部運転ランプ(橙)が点灯します。

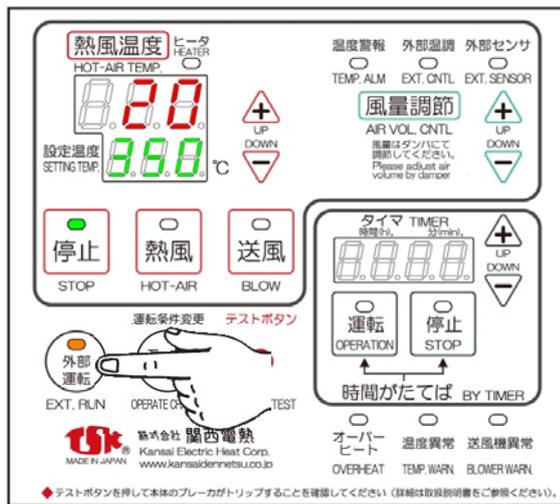

- ④ 外部運転信号によって運転をおこなってください。外部運転入/切信号ON、外部ヒータ入/切信号OFFによる送風運転の場合、送風ランプ(緑)が点灯します。



外部運転入/切信号ON、外部ヒータ入/切信号ONによる熱風運転の場合、熱風ランプ(橙)が点灯します。




※ 外部運転による熱風発生機の停止後は、約20秒間再始動できません(再始動の待機状態は送風、または熱風ランプが点滅し、停止から20秒後に始動します)。また、外部ヒータ入/切のON/OFFを頻繁におこなうと、内部リレーが短寿命となりますので、高頻度のヒータON/OFFを必要とする場合は、外部温調機能をご利用ください。

- ※ 外部運転モード時は送風スイッチ、熱風スイッチは無効となります(操作できません)。
- ※ 外部運転のリセットは停止スイッチを押してください。また、外部運転にてタイマ運転、タイマ停止はできません。
- ※ 外部運転モードは本体のNFBをOFFにすると解除されます。工場側電源(一次側電源)のOFFでは解除されません。


## 6. 温度警報を設定する場合

- 設定温度に対して、吐出熱風温度が任意の一定の範囲を超えた場合、警報信号を出力できます。必要に応じてご利用ください(出荷時は無効に設定しています)。

- ① モードスイッチを長押ししてください(約2秒間)。熱風温度部に『A1』、設定温度部に『0』が表示されます。

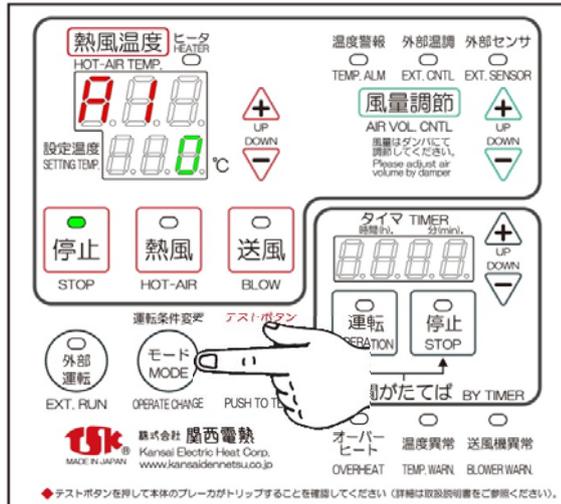


- ② アップダウンキーで任意の温度範囲を設定してください。設定後はモードスイッチを3回押し、通常運転状態に戻してください。

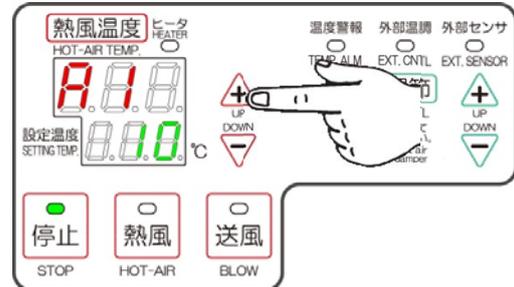

- ③ 熱風運転を開始してください。

『10』設定なら設定吐出温度の+10℃以上、-10℃以下で警報ランプ(赤)が点灯し、サービス端子から警報が出力されます(熱風運転開始時の昇温時は除く)。

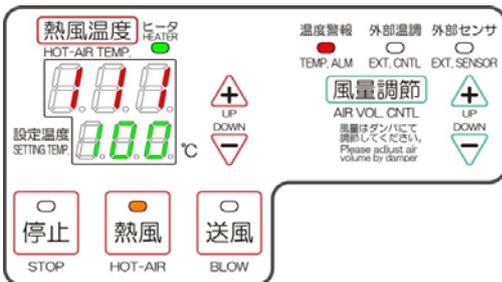

- ※ 温度警報では本機の運転停止は起こりません。
- ※ 温度警報設定が0で温度警報出力は無効になります。
- ※ 温度警報は温度警報出力端子から無電圧接点信号(接点容量DC5V 10mA以上、DC30V 1A以下)として出力されます。
  - ・ TSK-22H4・32H5 : 温度警報出力端子 T. A-COM
  - ・ TSK-52H6~72H9 : 温度警報出力端子 B4-B7
- ※ 温度警報モードは任意に変更できます。詳細は取扱説明書 便利な機能をご参照ください(当社ホームページからダウンロードできます)。

## 7. 外部温調を使用する場合


- 外部に設けた温度調節計の信号によって熱風発生機を制御できます。この場合、本体の温度調節計は吐出温度上限リミッタとして使用してください。
- 外部温調機能を使用した場合、設定温度値の熱風温度設定、及び熱風温度値の熱風温度表示は、吐出口センサの温度となります。

- ① 外部の温度を測定する温度センサと、外部の温度を管理する温度調節計を準備いただき、外部の温度調節計の出力を外部温調入力端子へプラス、マイナスを間違わないように接続してください(極性があります)。


・TSK-22H4・ 外部温調入力端子 E. C+ - E. C-  
32H5 : SSR駆動逆動作出力(DC12V~24V)

・TSK-52H6~ 外部温調端子 A4(+)-A5(-)  
72H9 : SSR駆動逆動作出力(DC12V~24V)

- ② モードスイッチを長押ししてください(約2秒間)。熱風温度部に『A1』、設定温度部に『0』が表示されます。

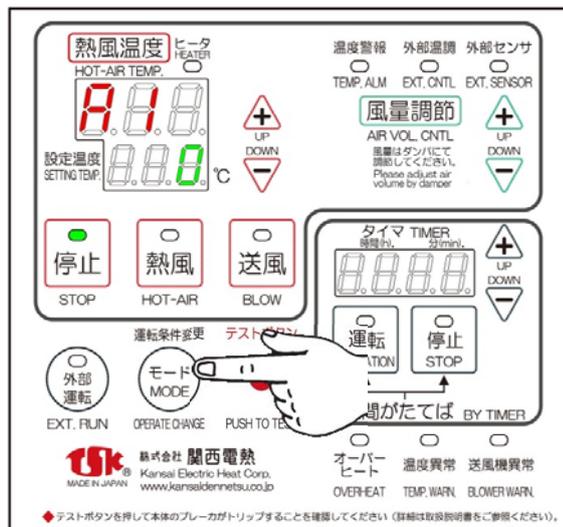


- ③ 再度、モードスイッチを1回押してください。熱風温度部に『SSc』、設定温度部に『oFF』が表示されます。

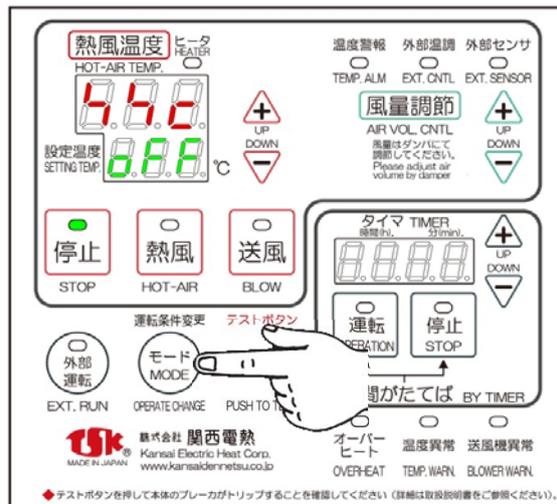


- ④ 設定温度部をアップキーで『on』にしてください。

設定後はモードスイッチを2回押し、通常運転状態の表示に戻してください。

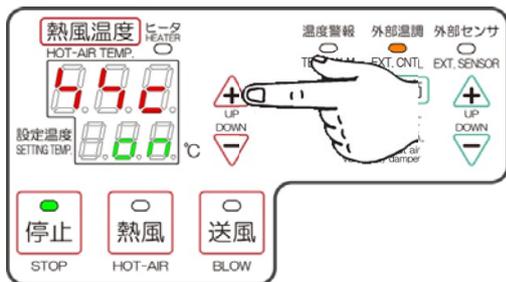

- ⑤ 任意の温度と風量を設定後、熱風運転を開始し、同時に外部の温度調節計での温度管理も開始してください。

外部温調設定をONIにした時点で、外部温調の入力にかかわらず、外部温調ランプ(橙)が点灯します。

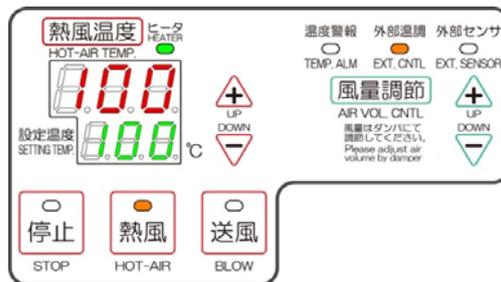


- ※ 外部温調機能を使用された場合、外部の温度調節計に設定された温度と熱風発生機本体の吐出口設定温度のいずれか早く到達した温度によって制御されます。よって、配管等の放熱を考慮して各温度を設定してください。
- ※ 外部温調機能を使用されなくなった場合は、上記④項目にて設定温度部を『oFF』に戻してください。


### 3. 冷却運転機能を使用する場合

- タイマによる運転停止を選択した場合のみ、冷却運転機能が使用できます。タイマによる熱風運転をおこなった後、任意の時間の送風運転をおこない、運転を停止します。
- ※ 当社の熱風発生機はヒータのワット密度を低く設定しているため、ヒータ断線防止目的の冷却運転は必要ありません。よって、この冷却運転機能は運転停止後の残熱による配管等の火傷防止、乾燥加熱製品の作業後の冷却等にご利用ください。

- ① 停止状態にてモードスイッチを押しながら、タイマのアップキーを押し続けてください。  
熱風温度部に『T-2』、設定温度部に『OFF』が表示されます。

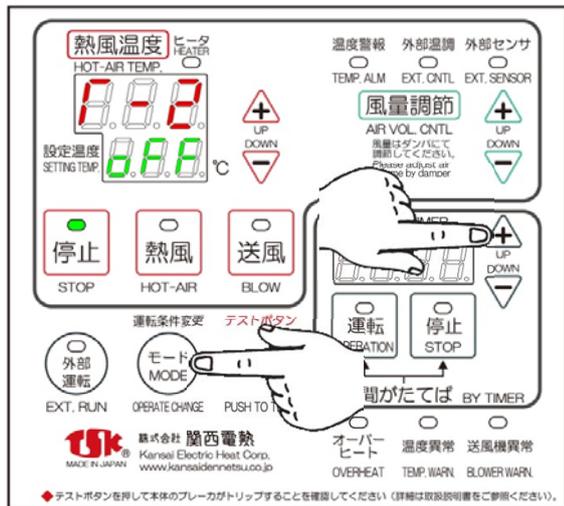


- ② 設定温度部をアップキーで『on』にし、モードスイッチを一回押してください。  
タイマ表示部に『00.00』が点滅します。

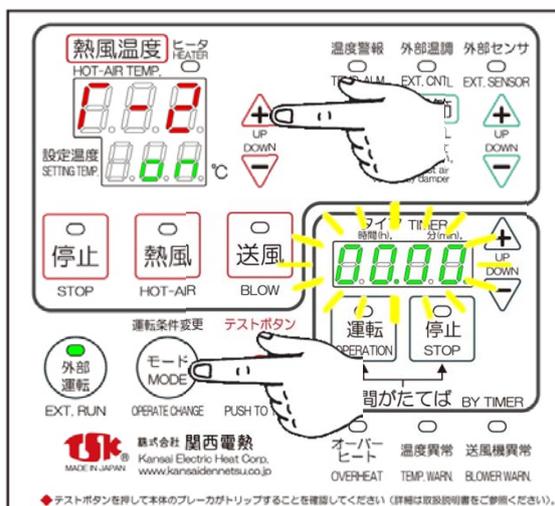


- ③ アップダウンキーで任意の冷却時間を設定してください。

設定後はモードスイッチを1回押して、通常運転状態の表示へ戻してください。

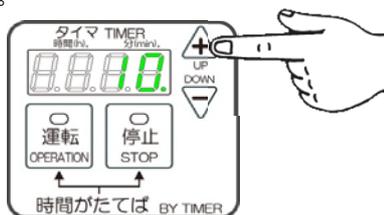


- ④ タイマ停止スイッチを押して、熱風運転時間を設定してください。

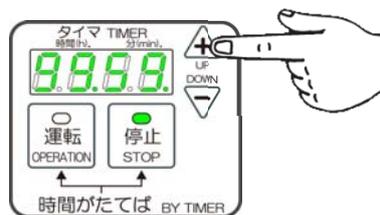


- ⑤ 熱風運転スイッチを押してください。

タイムカウント(ドット表示点滅)が開始され、熱風運転をおこないます。また、熱風運転中は熱風ランプ(橙)が点灯します。

タイマ運転による熱風運転終了後、タイマによる冷却運転(送風運転)を開始します。また、冷却運転中は送風ランプ(緑)が点灯します。

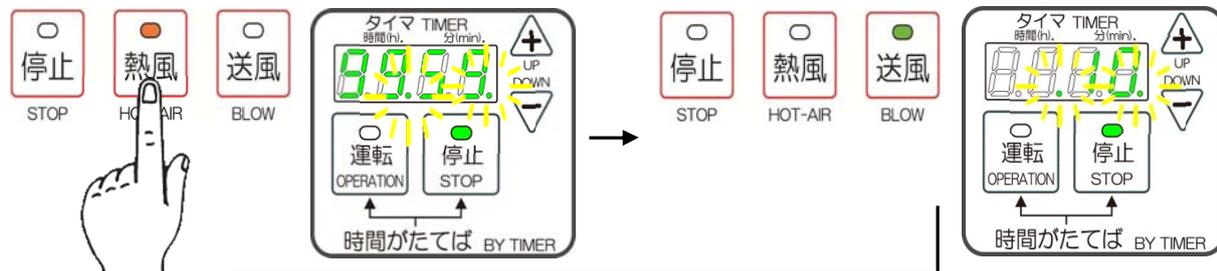

タイムカウントが『00.00』になると、冷却運転(送風運転)が停止し、送風ランプ(緑)が点滅します。

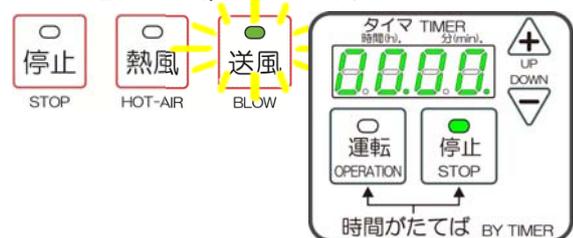


- ※ 停止スイッチを押すと、タイマ運転は停止します(タイマ設定時間は初期設定値に戻ります)。

## 9. 運転停止

- 通常運転時、熱風発生機を停止する場合は、停止スイッチを押してください。  
また、長時間、熱風発生機を使用しない場合は、工場電源側もOFFにしてください。


① 停止スイッチを押してください。

停止ランプ(緑)が点灯し、すべての運転が停止します。

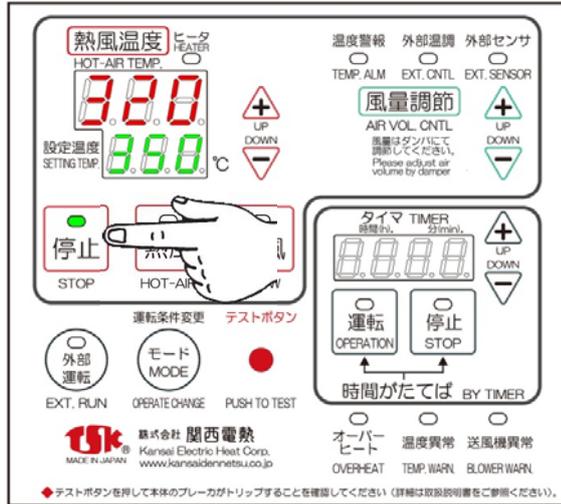

② 長時間、熱風発生機を使用しない場合は、工場側電源もOFFにしてください。

すべての表示が消灯します。

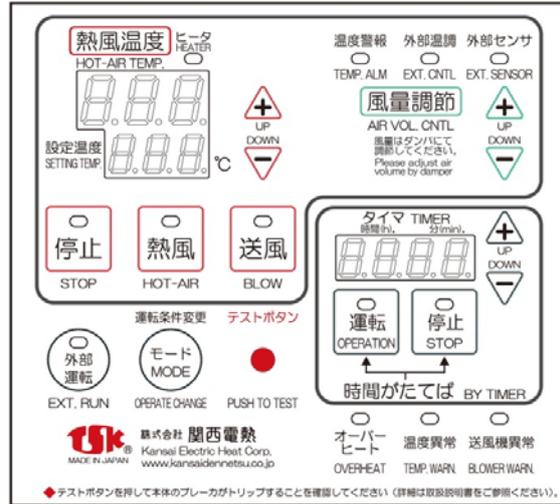

※ 本体のブレーカ(NFB)はOFFにする必要はありません。


- ※ 必ず停止スイッチで停止してから、工場側電源、または本体のブレーカをOFFにしてください。熱風発生機を運転中に、停止スイッチで停止せず、工場側電源、または本体のブレーカをOFFにすると、故障の原因となります。
- ※ 外部運転により熱風発生機を運転、または停止しているときに、本体のブレーカをOFFにし、再度、ONすると、外部運転モードは解除されます。外部運転モードでご使用中に電源を遮断される場合は、必ず工場側電源(一次側電源)にて遮断してください(工場側電源の再投入では外部運転モードは保持されます)。

熱風発生機の一次側に設けられた電磁接触器等で熱風発生機の運転停止をおこなわないでください。サージ電圧により内部電子機器が破損します。

熱風発生機のブレーカ(NFB)は常時ONとし、操作スイッチとしてのON/OFFはしないでください。サージ電圧により内部電子機器が破損します。

● 停電時の瞬停時の動作について

- ・ 停電等による工場側電源の瞬時遮断の場合、電源の再投入時間に関係なく、再投入後(復帰)は遮断前の運転状態へ自動的に復帰します。



熱風発生機に関するお問い合わせは.....

ホームページ [www.kansaidennetsu.co.jp](http://www.kansaidennetsu.co.jp)

または、

株式会社 関西電熱 本 社 TEL:(06) 6785-6001 (代) 東京支社 TEL:(03)5710-2001 (代)