
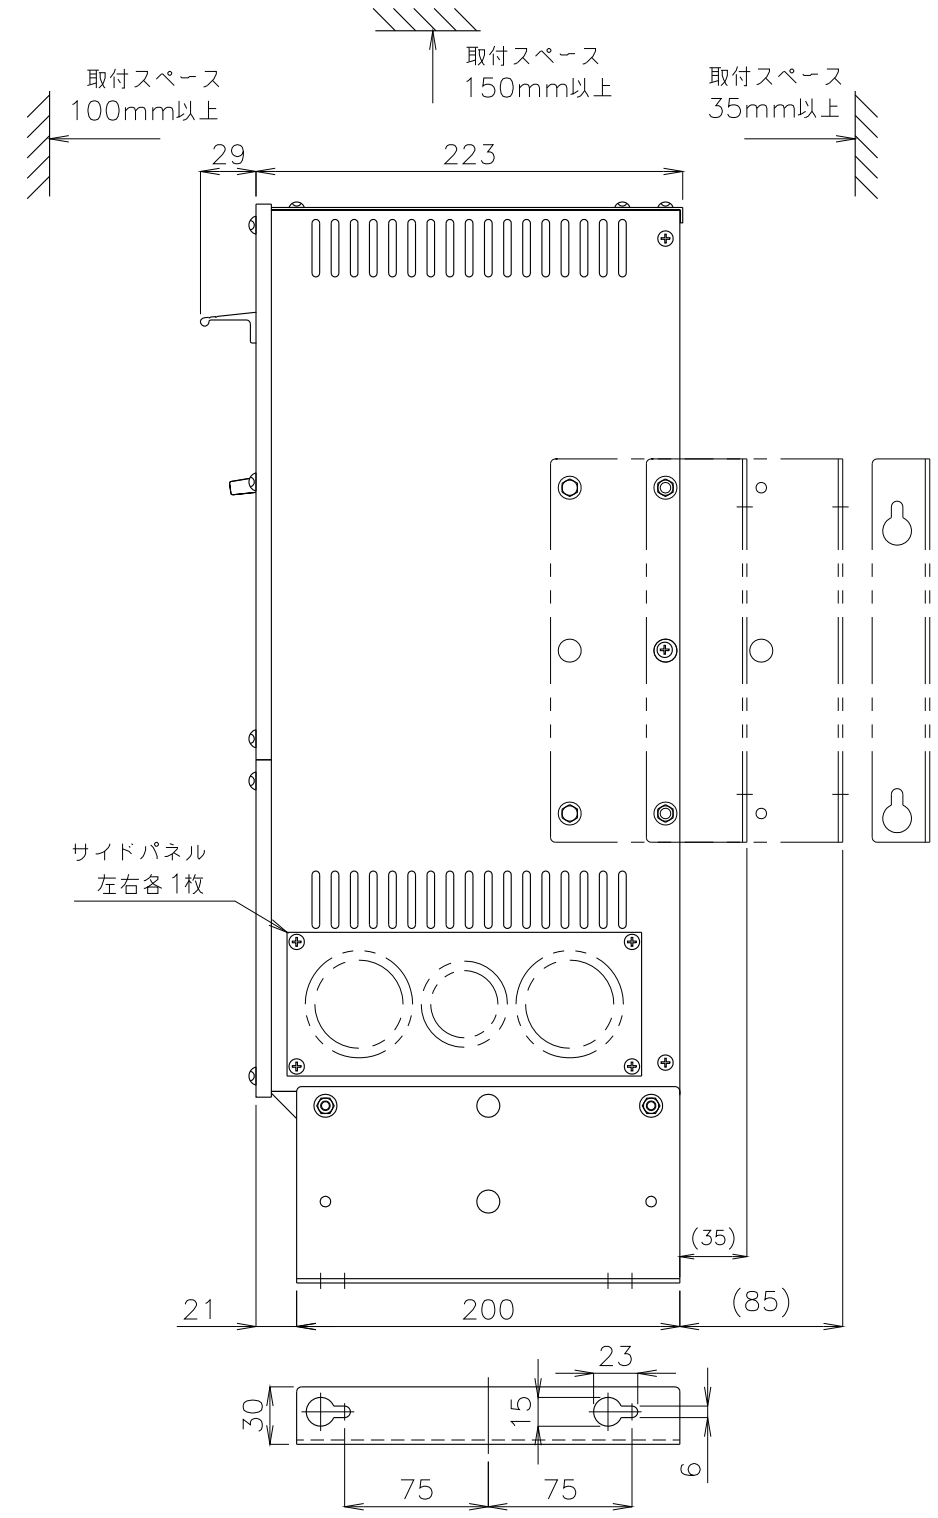
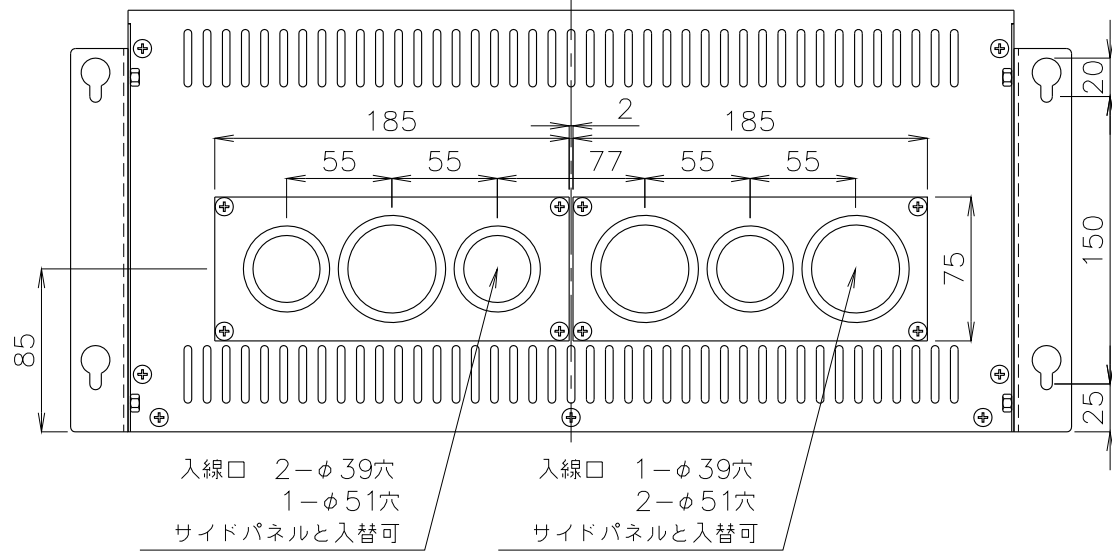


* 設置・据付けは、取り付けスペースを必ず確保してください。又、不安定な設置は機器の故障につながります。
 * 本機を発熱体上部等の温度上昇につながる場所への設置はしないでください。
 (特に背面部の、冷却用フィン周辺は機内冷却のため重要です。)

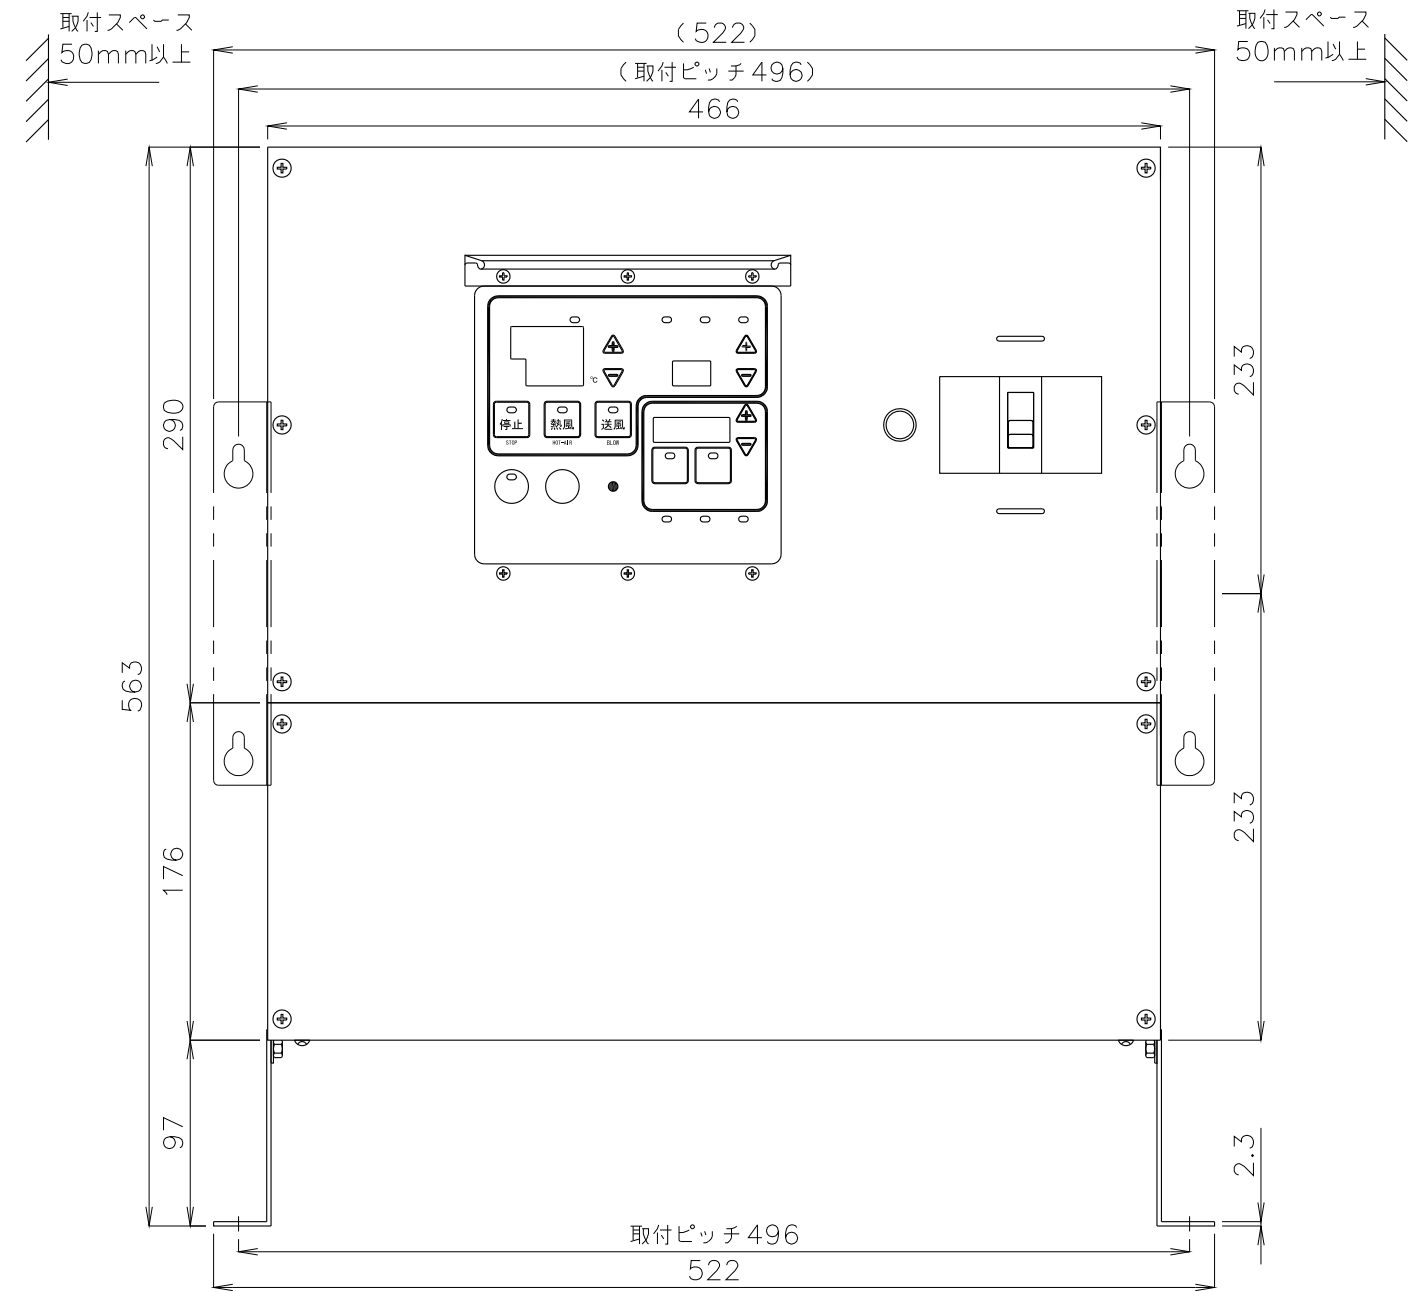

概算質量 20kg±5%

※ネジの突起は含んでいません。

3						製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営 業	 株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称
2						ONO		File name	180320MN-02	先	資材購買		様	TCU-20K
1									TCU-20K 外形図		総合組立			外形図
No.	修正内容	場所	日付	数	担当						金属加工			