
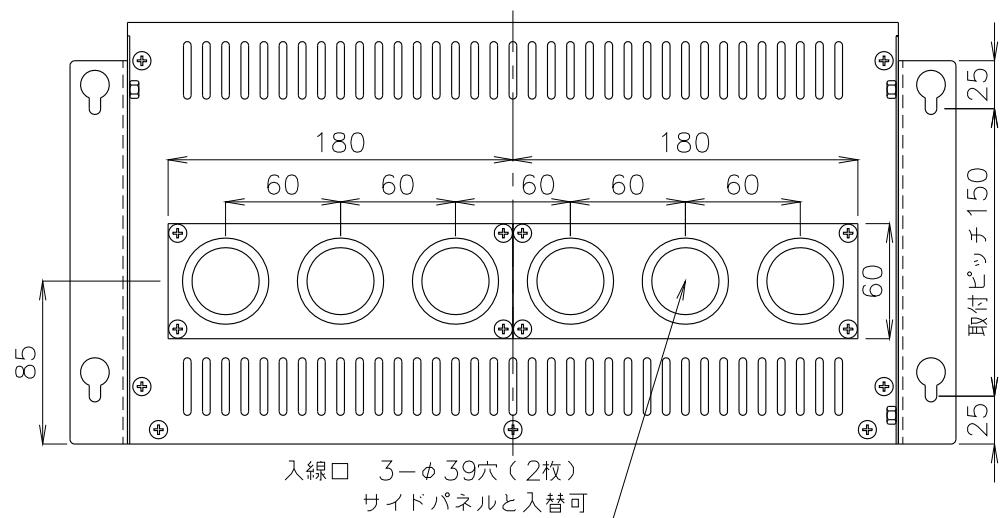
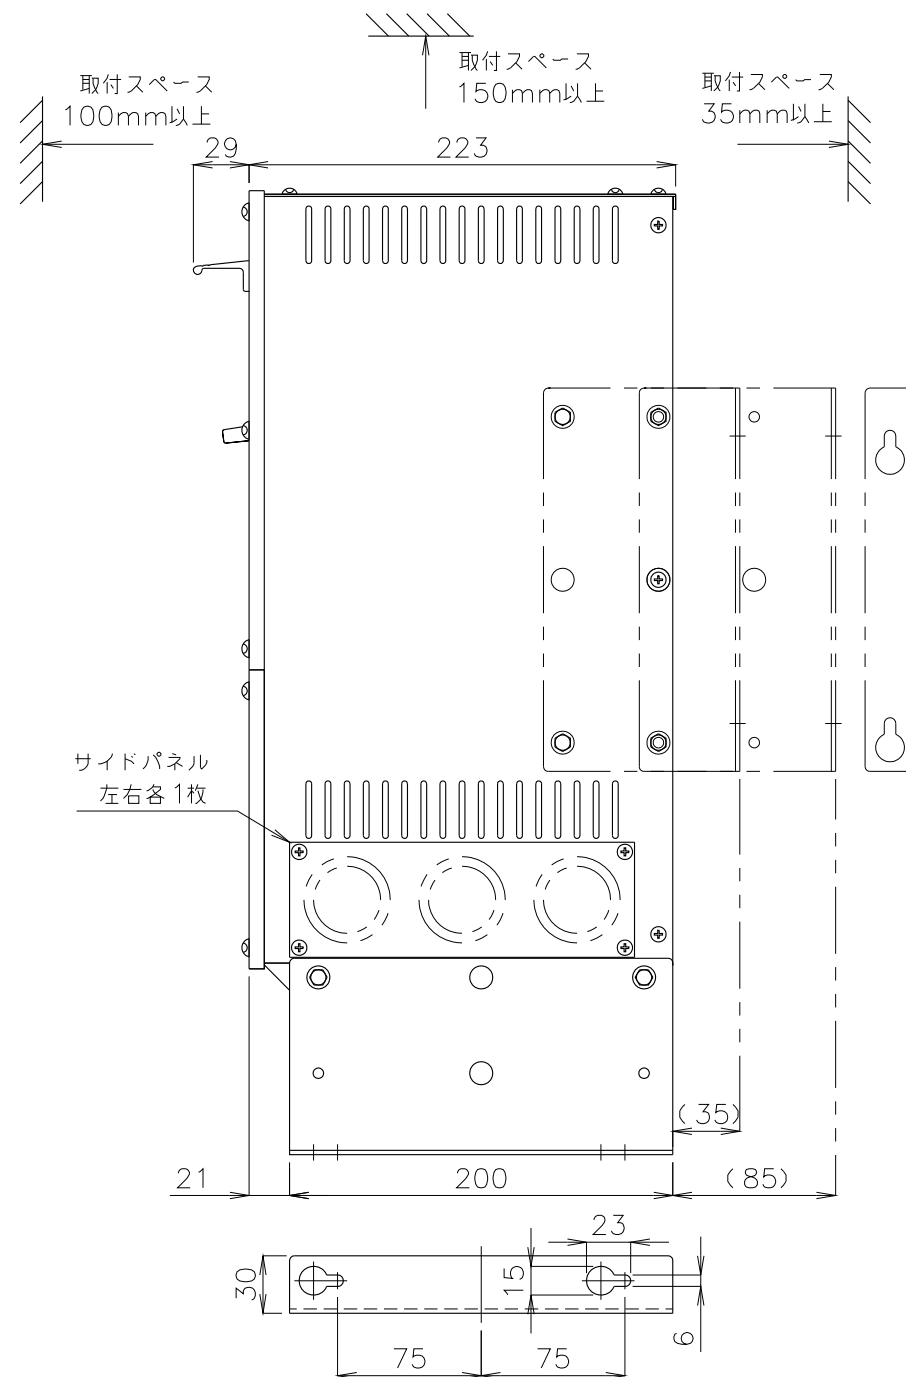



- \* 設置・据付けは、取り付けスペースを必ず確保してください。又、不安定な設置は機器の故障につながります。
- \* 本機を発熱体上部等の温度上昇につながる場所への設置はしないでください。  
(特に背面部の、冷却用フィン周辺は機内冷却のため重要です。)

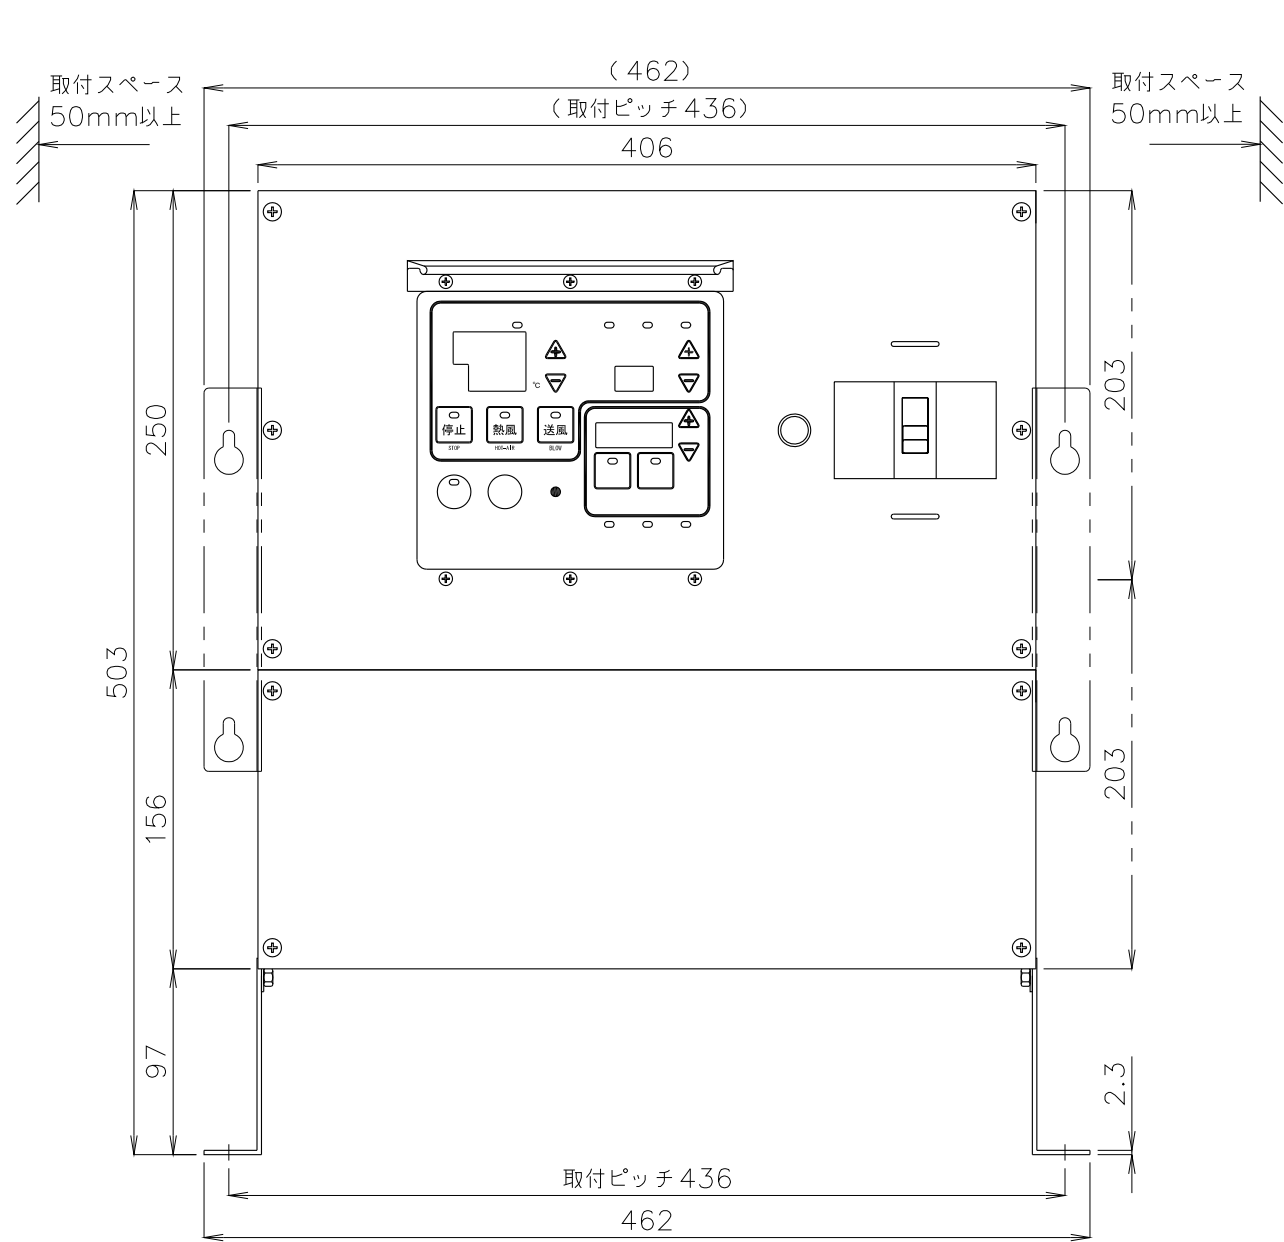

TCU-8 概算質量 15kg±5%  
TCU-12 概算質量 16kg±5%

※ネジの突起は含んでいません。

3					製図	設計	尺度	図番	配布先	営業	 <b>株式会社 関西電熱</b> Kansai Electric Heat Corp.	仕向	図面名称
2								180320MN-01	営業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.			TCU-8・12
1								File name TCU-8・12 外形図	資材購買			総合組立	様
No.	修正内容	場所	日付	数	担当					金属加工			