
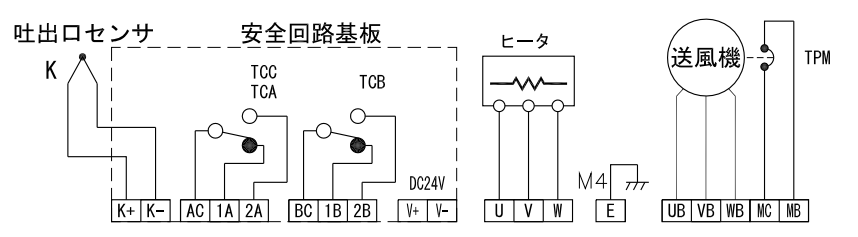





ヒータ電流値(200V時) 三相 3kW 8.6A 5kW 14.4A 7.5kW 21.6A
 送風機定格電流値 (200V 50Hz/200V・220V 60Hz) TSK-22B・32B 三相 130W 0.68/0.61・0.60A

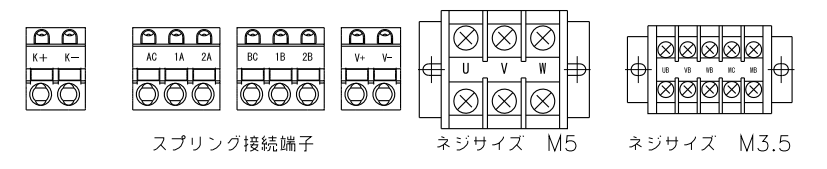

吐出側の取付けスペースについては安全回路テストボタンを押して動作確認できるスペース200mm以上確保願います。

取付スペース 200mm以上 確保願います

- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

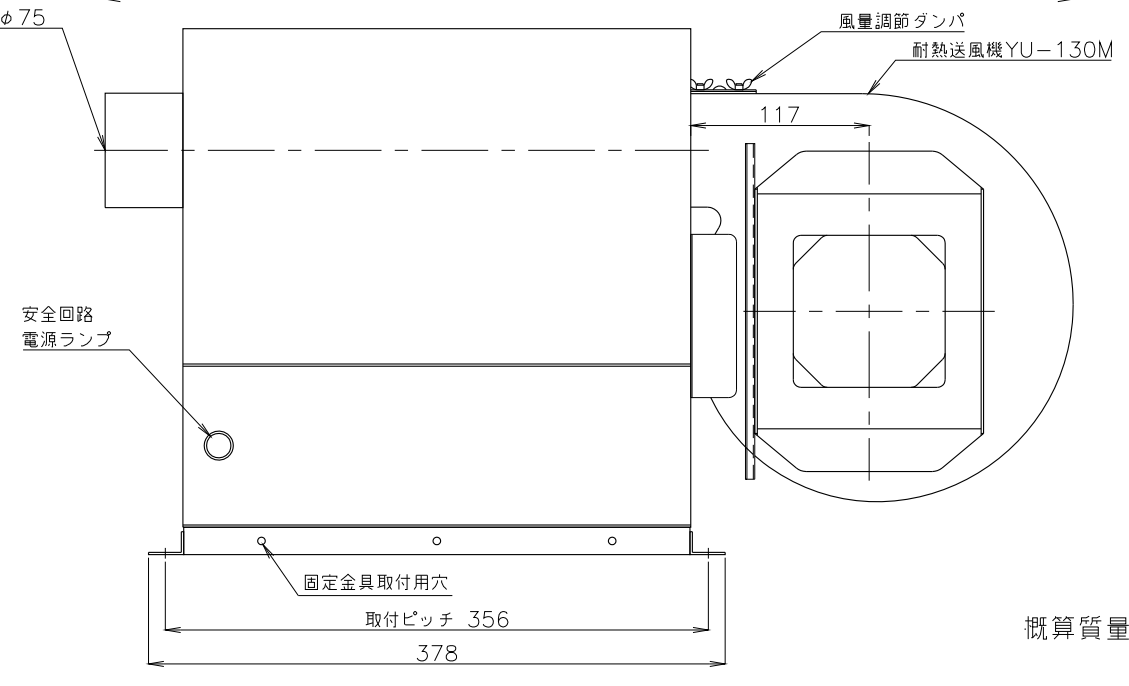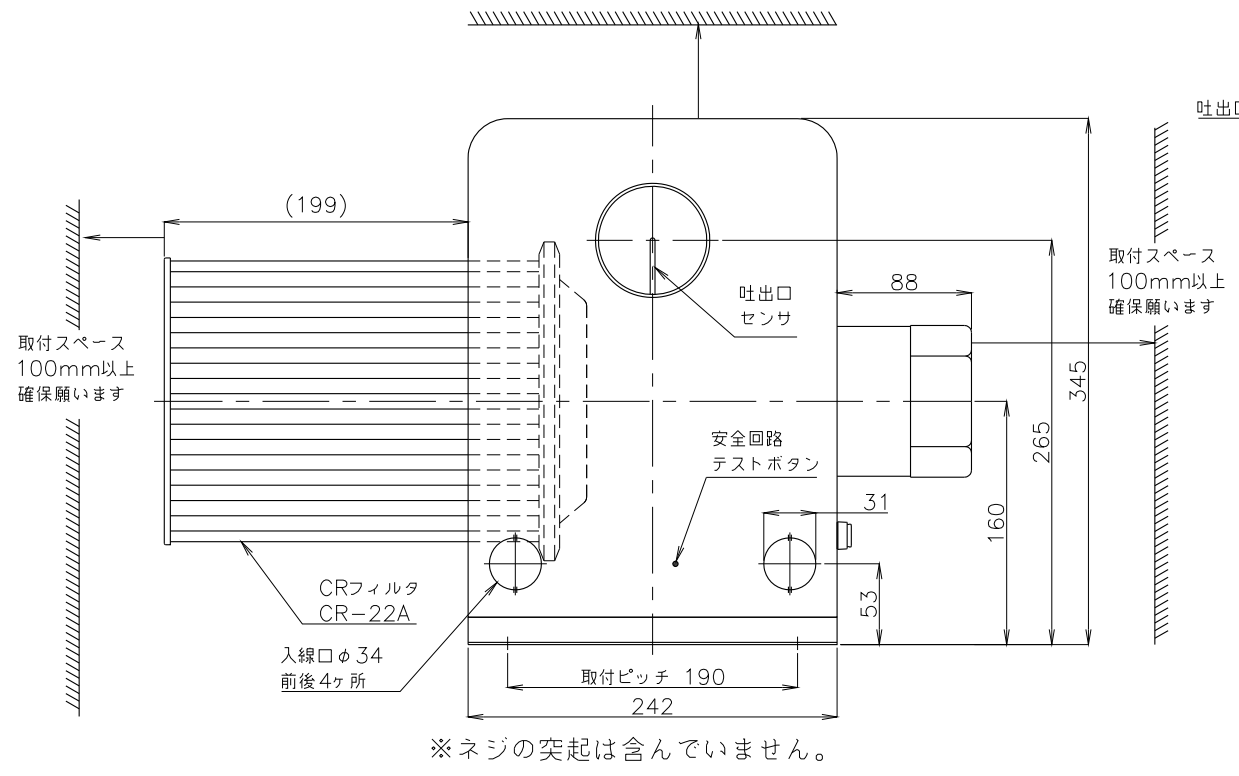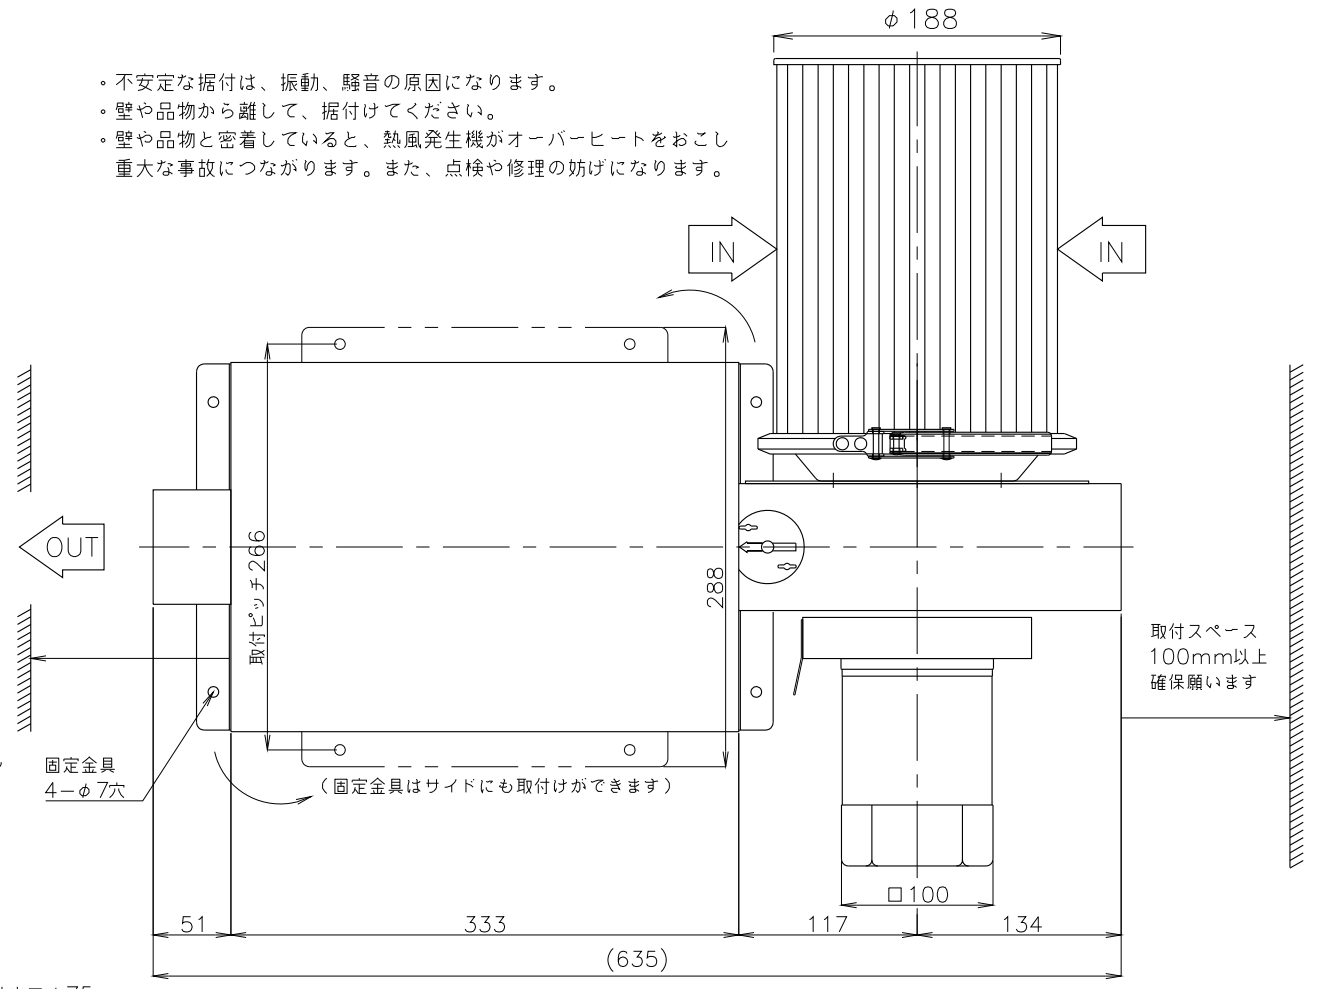

3					製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営 業	仕 向	図面名称
2								190418MN-05	先	資材購買	株式 会社	TSK-22,32B
1								File name	先	総合組立	関西電熱	様
No.	修正内容	場所	日付	数	担当			TSK-22B(LB,LF,RF)端子台付+CR外形図	先	金属加工	Kansai Electric Heat Corp.	LB型CRフィルタCR-22A付き外形図