* 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
* 壁や品物から離して据付けてください。
* 壁及び品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし
  重大な事故につながります。 又、点検や修理の妨げになります。
* 炉体等の発熱体上部への設置はしないでください。

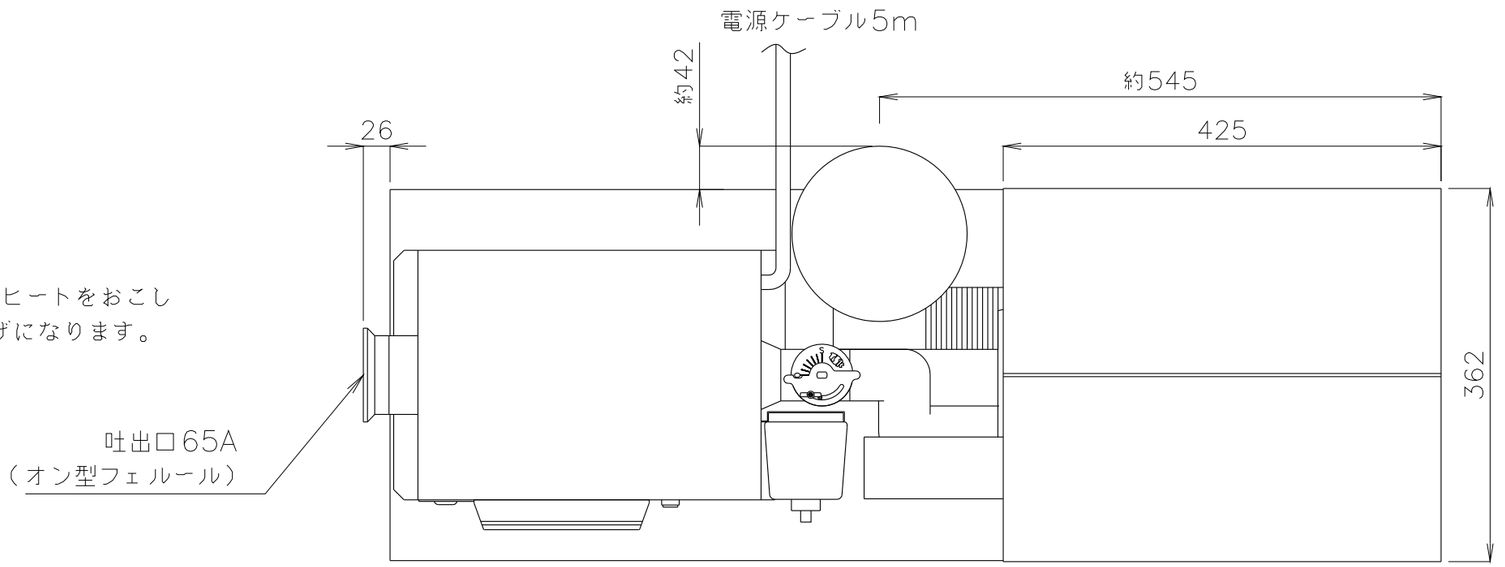

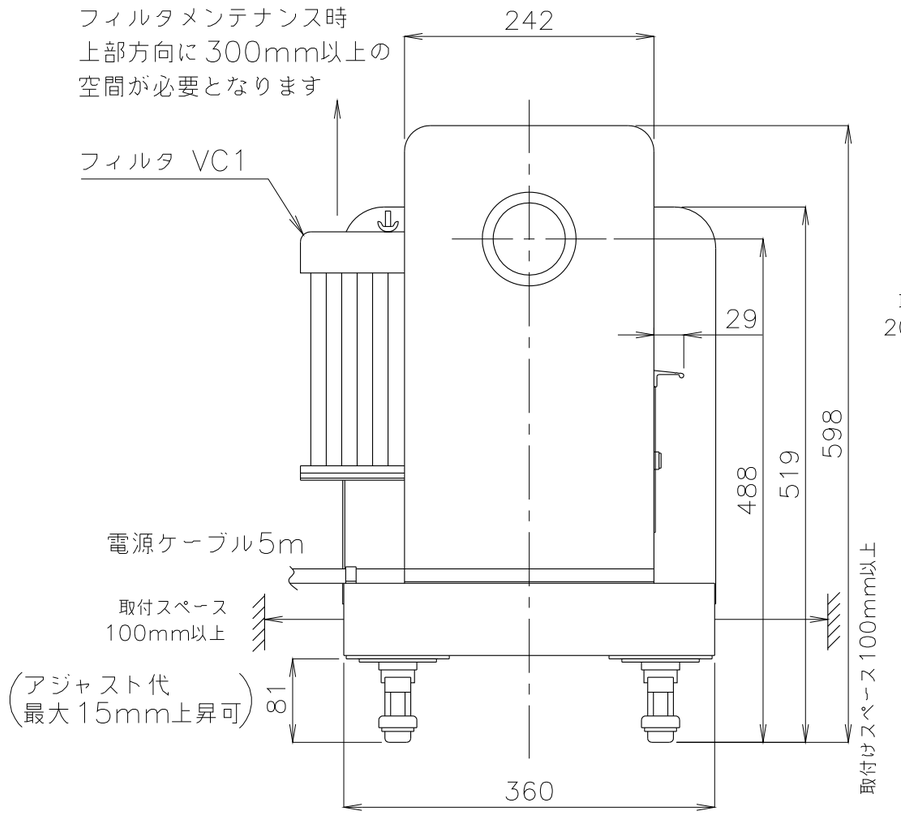

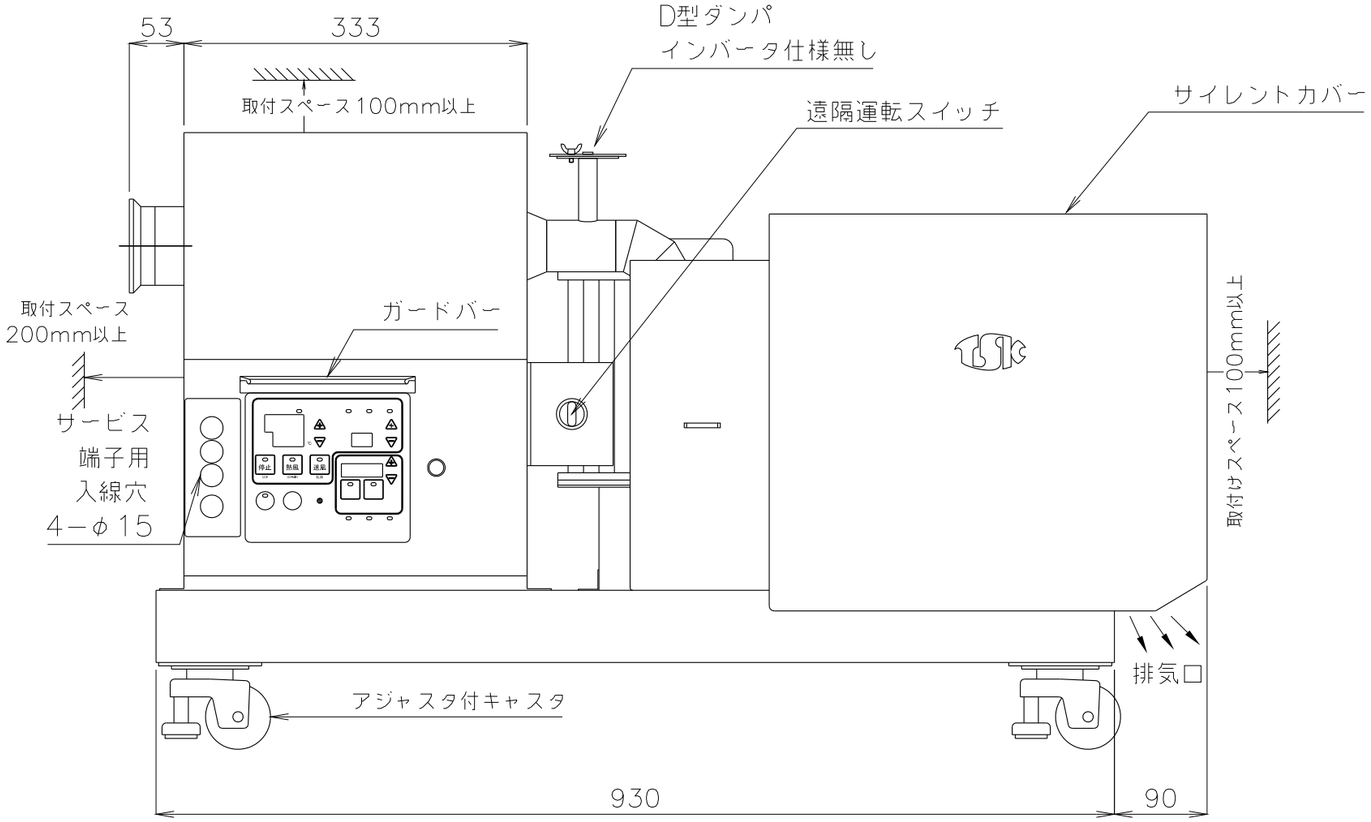

概算質量　62kg±5%

No.	修正内容	場所	日付	数	担当
3					
2					
1					

製図　設計　尺度

図番　180216MN−03

File name　TSK−22H4外形図

配布先：□営業　□資材購買　□総合組立　□金属加工

株式会社　関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向　様

図面名称　TSK−22H4 外形図