

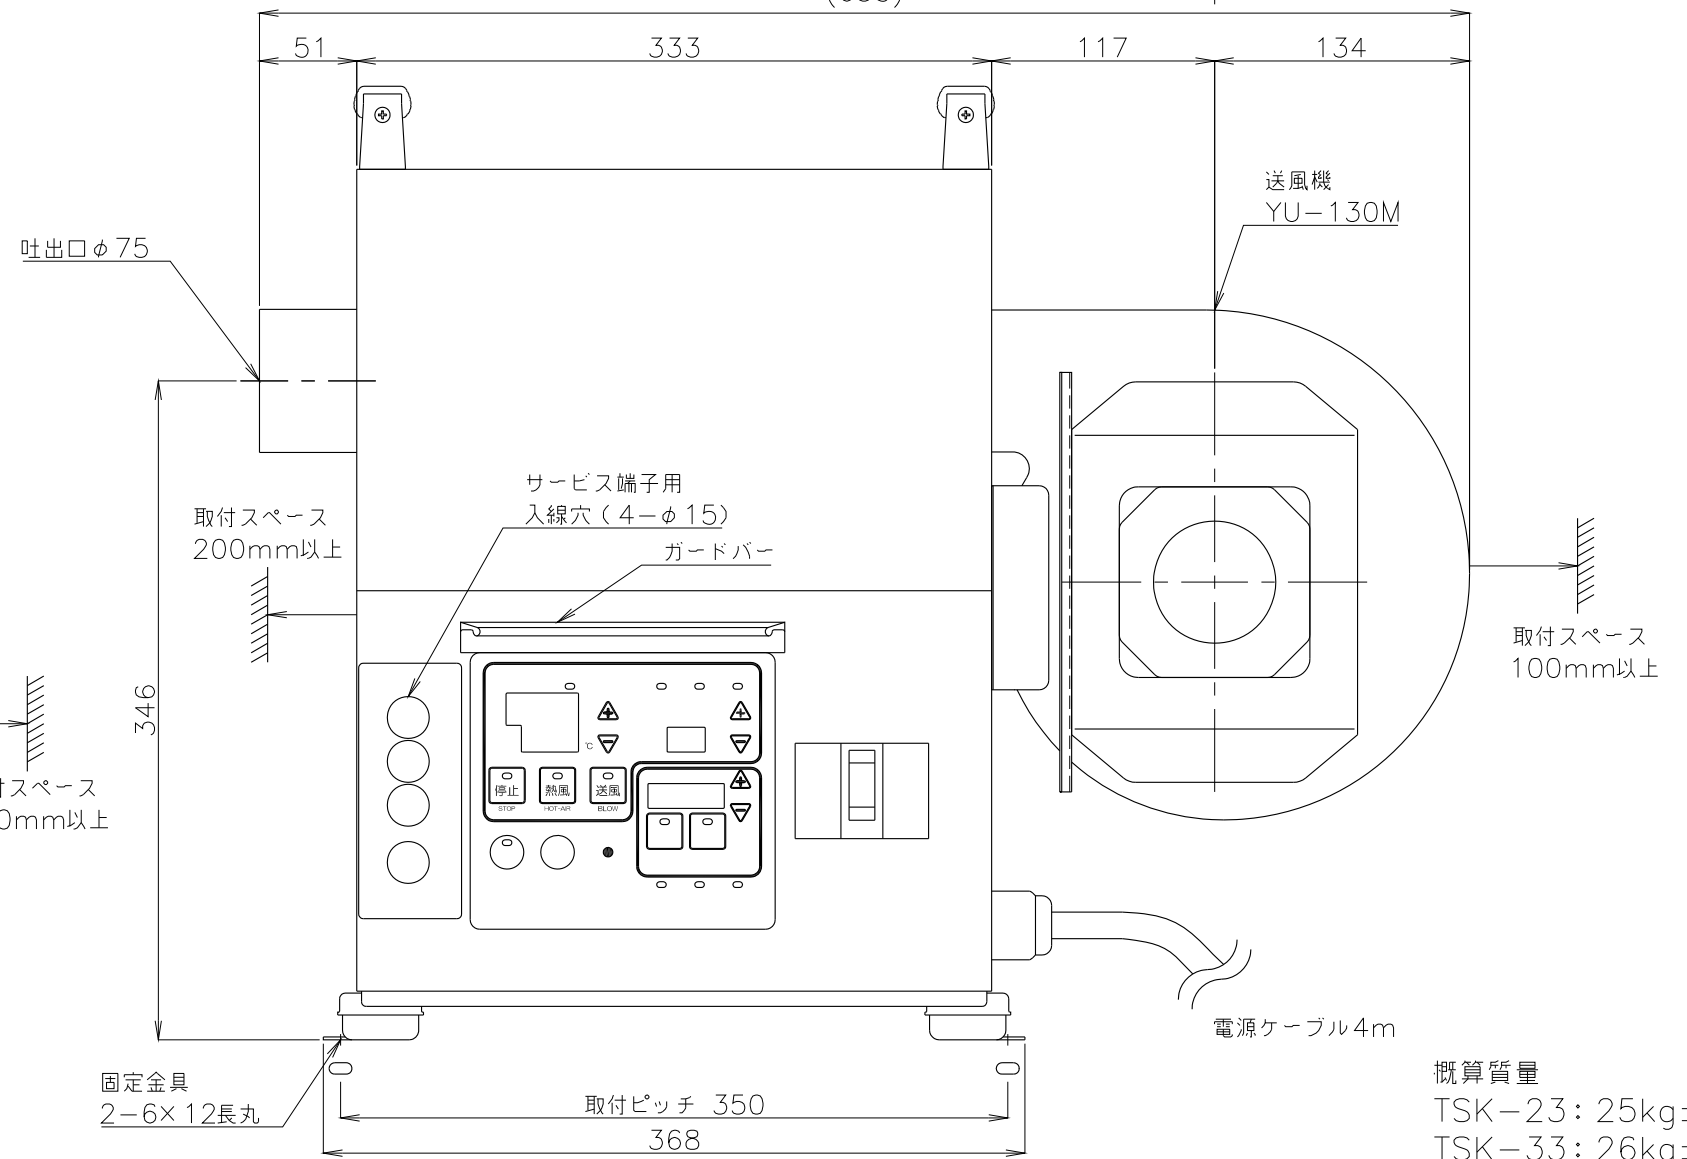


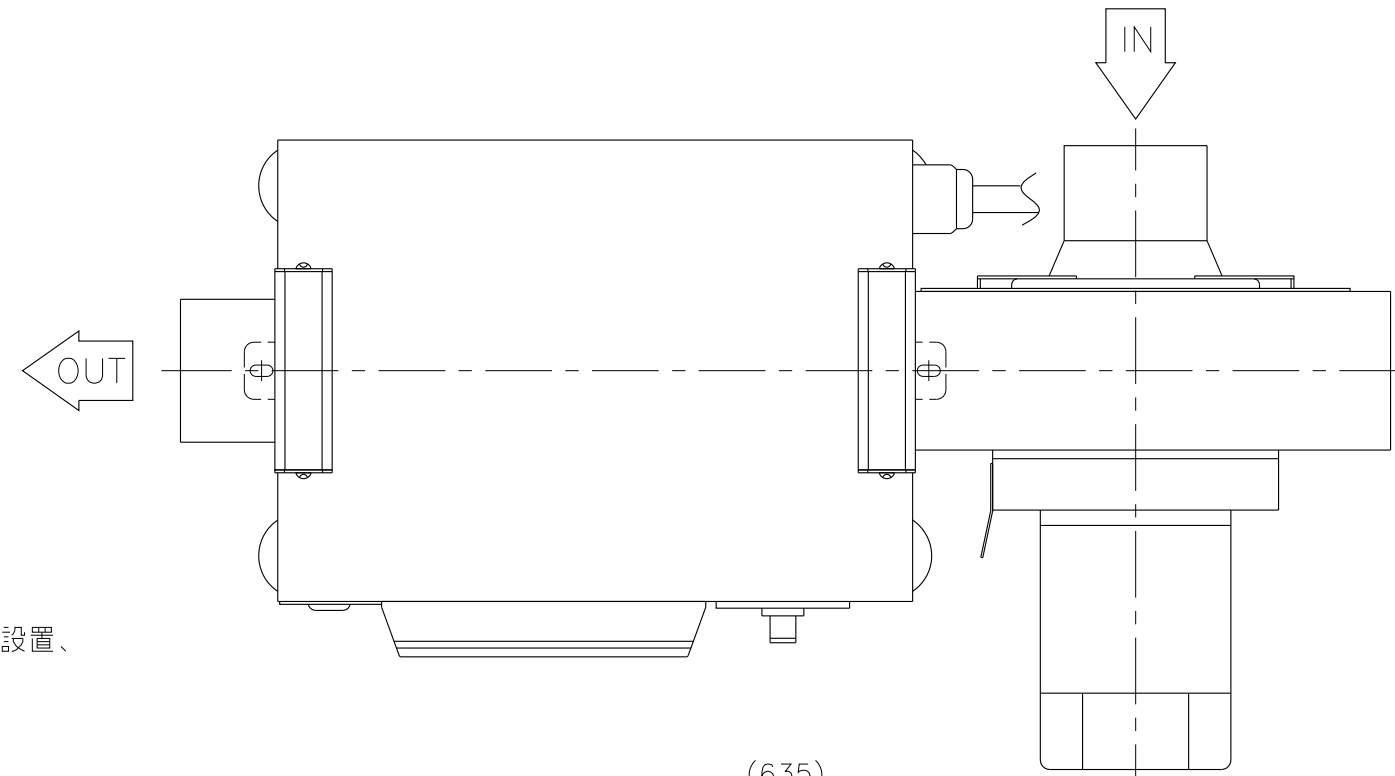

- \* 不安定な据付けは、振動、騒音の原因になります。
- \* 壁や品物から離して据付けてください。
- \* 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- \* 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置、ゴム足を取った状態での設置はしないでください。

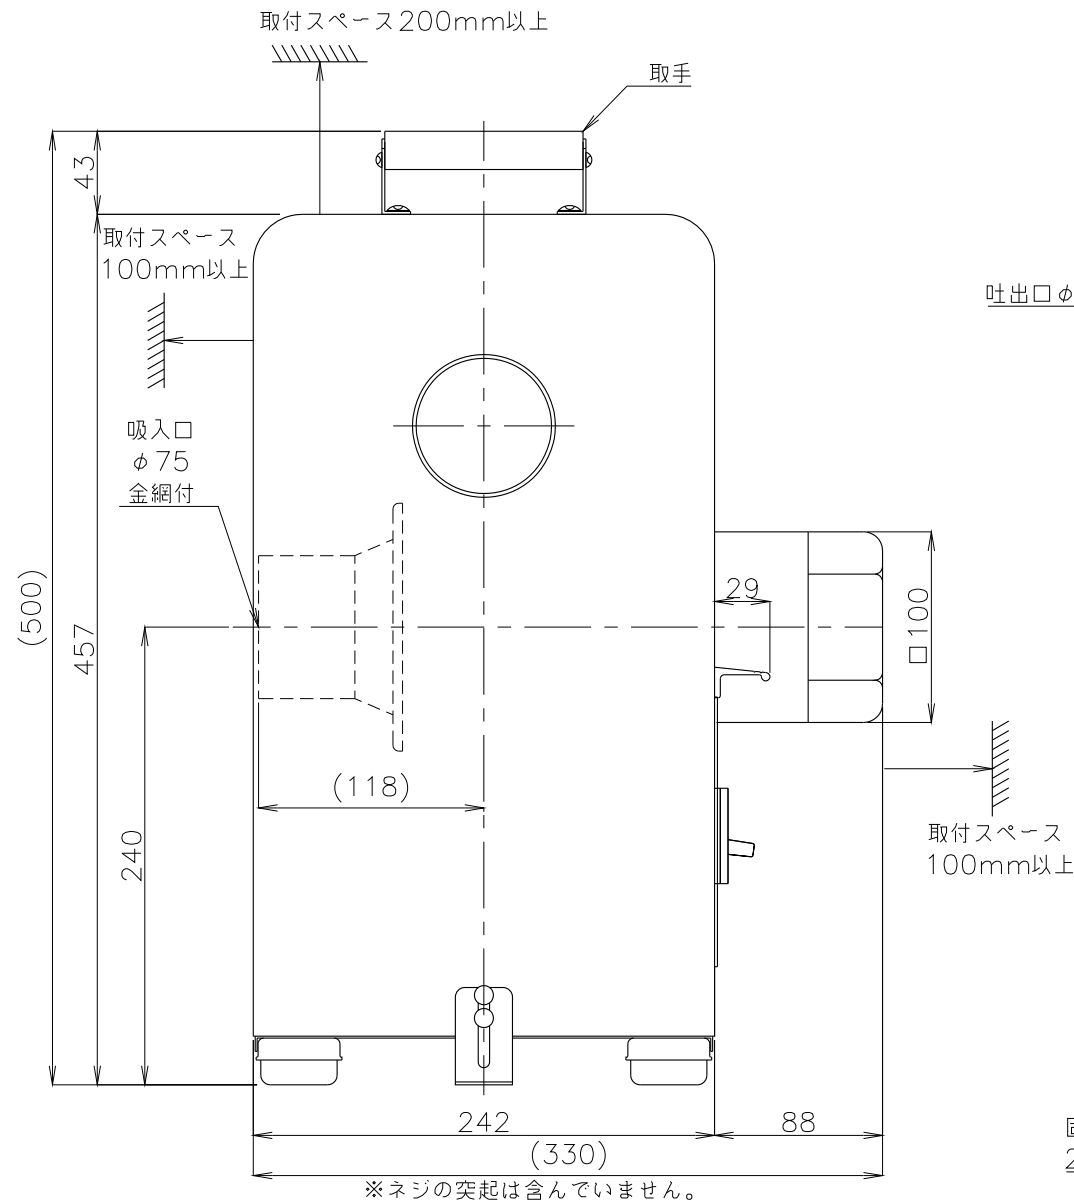

概算質量  
TSK-23: 25kg±5%  
TSK-33: 26kg±5%

③					製 図	設 計	尺 度	図 番	配	営 業	株 式 有 限 公 司	仕 向	図 面 名 称
②								190318MN-05	布	資 材 購 買	関 西 電 熱		TSK-23,33(LB)
①								File name	先	総 合 組 立	Kansai Electric Heat Corp.	様	標 準 外 形 図
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当				TSK-23(LB,LF,RF)外形図		金 属 加 工			