


- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

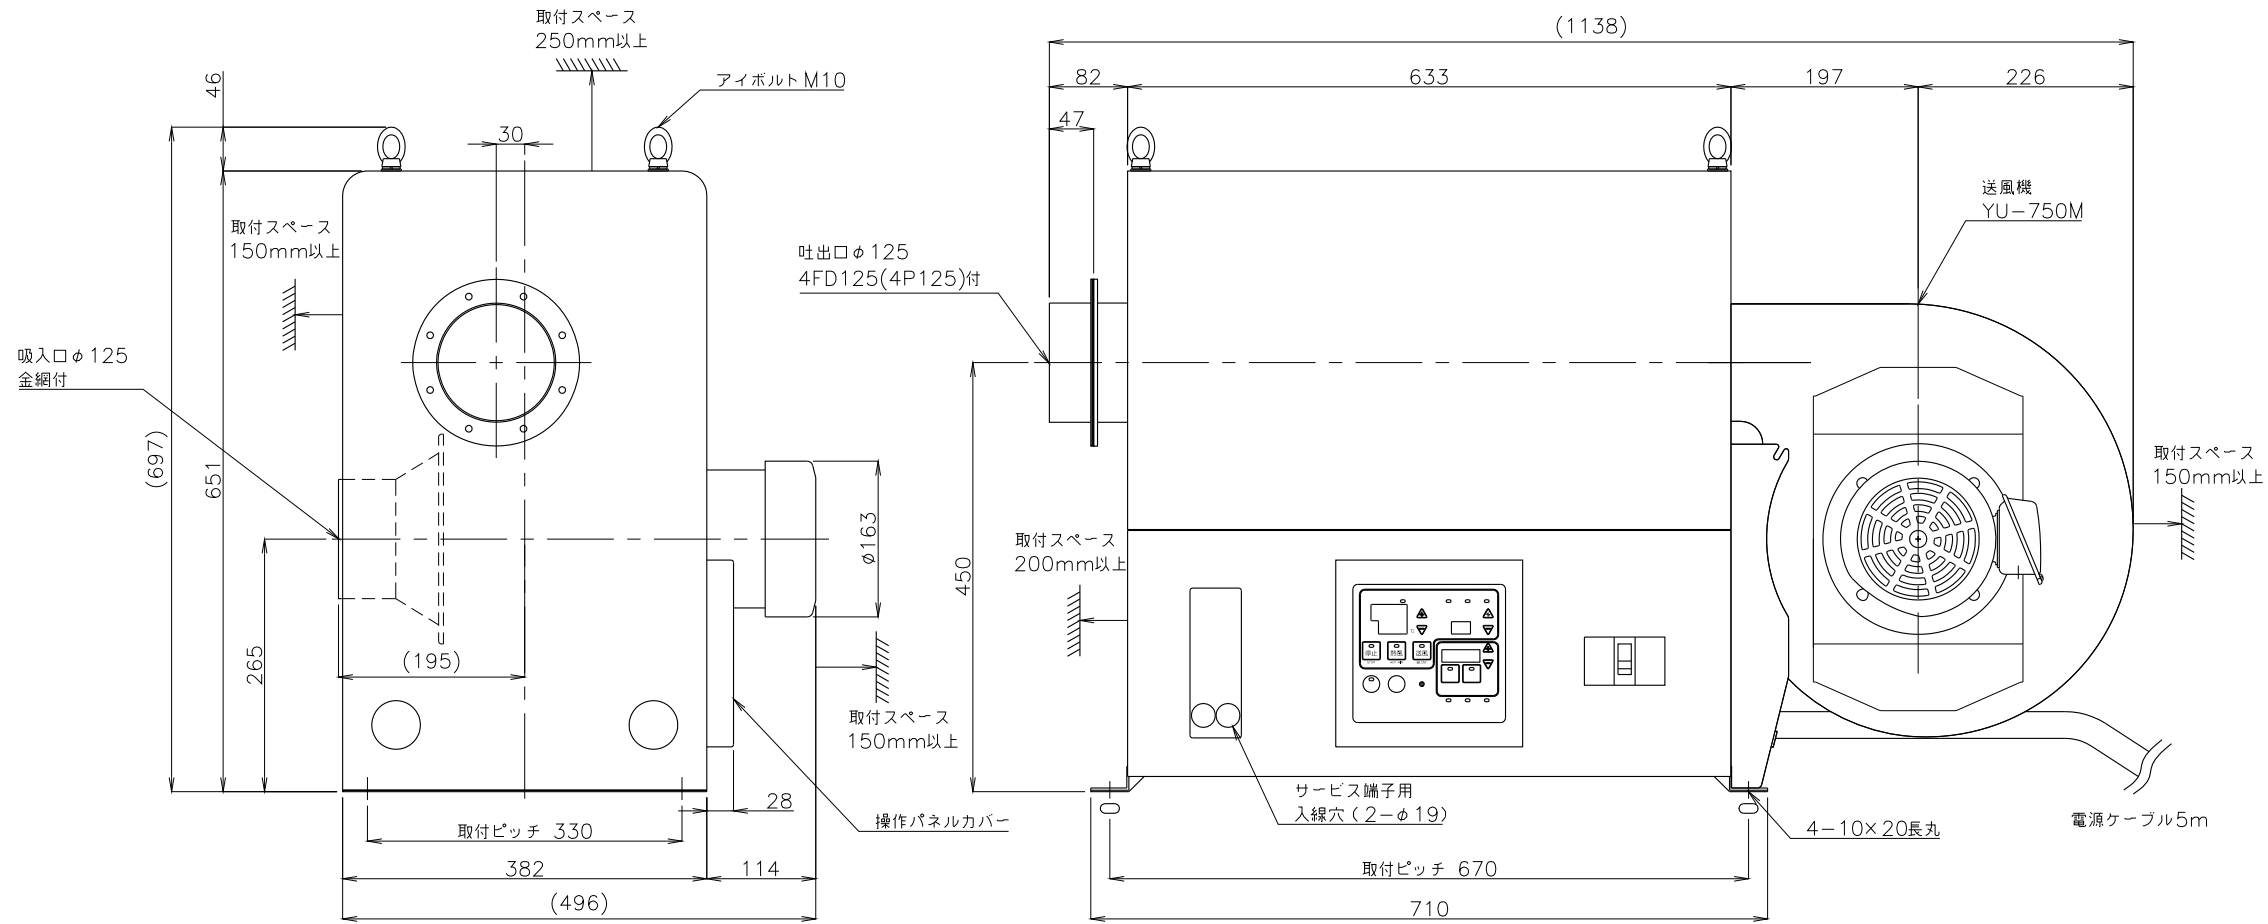

TSK-62 TIS023~
TSK-72 TIS025~

概算質量

TSK-62 : 94kg±5%

TSK-72 : 98kg±5%

△3					
△2					
△1					
No.	修正内容	場所	日付	数	担当

製図	設計	尺度	図番
		1:8	200701MN-01
			File name

配布先	<input type="checkbox"/> 営業 <input type="checkbox"/> 資材購買 <input type="checkbox"/> 総合組立 <input type="checkbox"/> 金属加工
-----	--

株式会社 関西電熱
Kansai Electric Heat Corp.

仕向	様
----	---

図面名称	TSK-62,72 (LB)外形図
------	-------------------