


熱風発生機 TSK-10・15 取扱説明書 (平成9年4月)

温度調節計 (TIC) 操作方法

1. 各部の名称と操作方法

1-1 各部の名称

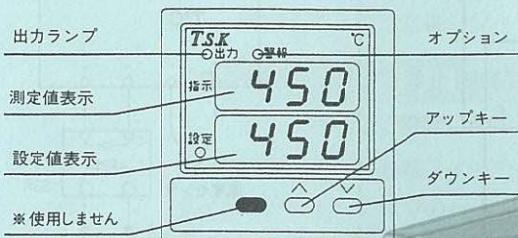

1-2 操作方法

- アップキーを押して任意の温度に設定してください。
- 設定温度を下げる時はダウンキーを押してください。
- 設定後約3秒経過すると設定値は自動的に登録されます。

2. 電源を投入した時の確認

電源投入直後、約3秒間 [■ ■ ■] を表示します。

3. 入力異常表示

温度センサが断線したり、配線がはずれると [U U U U] を表示します。

温度センサの配線が+/-を逆に接続していると [L L L L] を表示します。


4. 仕様

- 入力 熱電対 JIS K
- 設定範囲 TSK-10 1.4KWは0~350°C、2KW~4.5KWは0~450°C TSK-15は0~300°C
- 調節動作 PID動作 比例帯(P)=9% 積分時間(I)=20秒 微分時間(D)=7秒
- 調節出力 SSR駆動出力
- 出力周期 1秒

タイマ操作方法

1. 各部の名称と操作方法

1-1 各部の名称

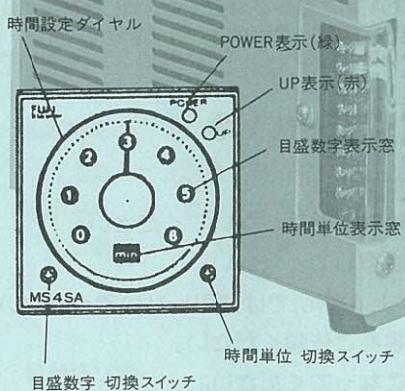

2. 設定時の注意事項

- 時間仕様を変更するときは、必ず表示窓のほぼ中央に数字および単位が表示されるように操作してください。
- 時間設定ダイヤルは目盛り範囲以上回さないでください。無理な力を加えず軽く回転させてください。
- 繰り返し使用の場合、運転スイッチを操作してから次の運転スイッチを操作するまでの時間は規定復帰時間以上とってください。
- 秒単位の設定は行なわないでください。

1-2 操作方法

- U P表示(赤) : 時間がたてば出力表示点灯
- POWER表示(緑) : タイマに通電時点灯
- 時間 単位 切換: スイッチを回転させることにより0.1sec(秒)～hrsまでの動作時間目盛数字の単位の切換設定 (0.1s, sec, min, hrsのモード)
- 目 盛 数 字: スイッチを回転させることにより0～60まで切換スイッチ: の動作時間目盛り数字の切換設定 (0～6, 0～12, 0～30, 0～60の4モード)



3. 仕様

- 動作モード オンディレー
- 時間仕様 0.0秒～60時間まで16レンジ
- 動作時間のバラツキ ±0.3% (最大目盛に対して)
- セット誤差 ±5%以下 (ノルム)
- 復帰時間 0.1秒以下


TSK-10・15 各部の名称および取扱説明書

MODEL TSK-10


据え付け及び運転上の注意等は裏面をお読みください。

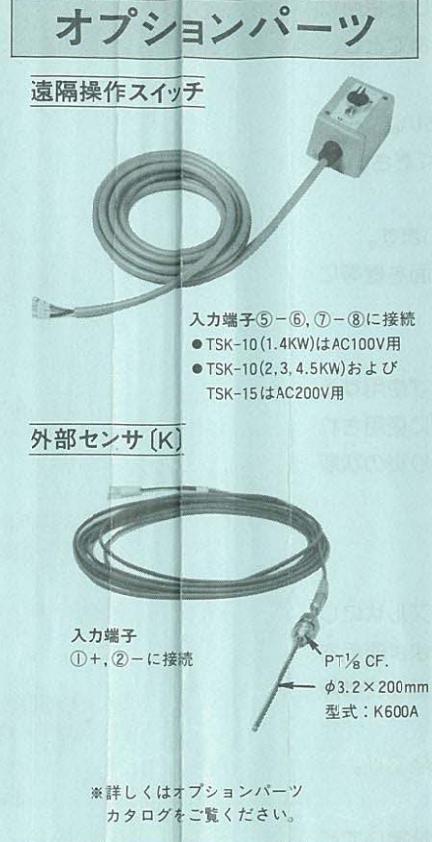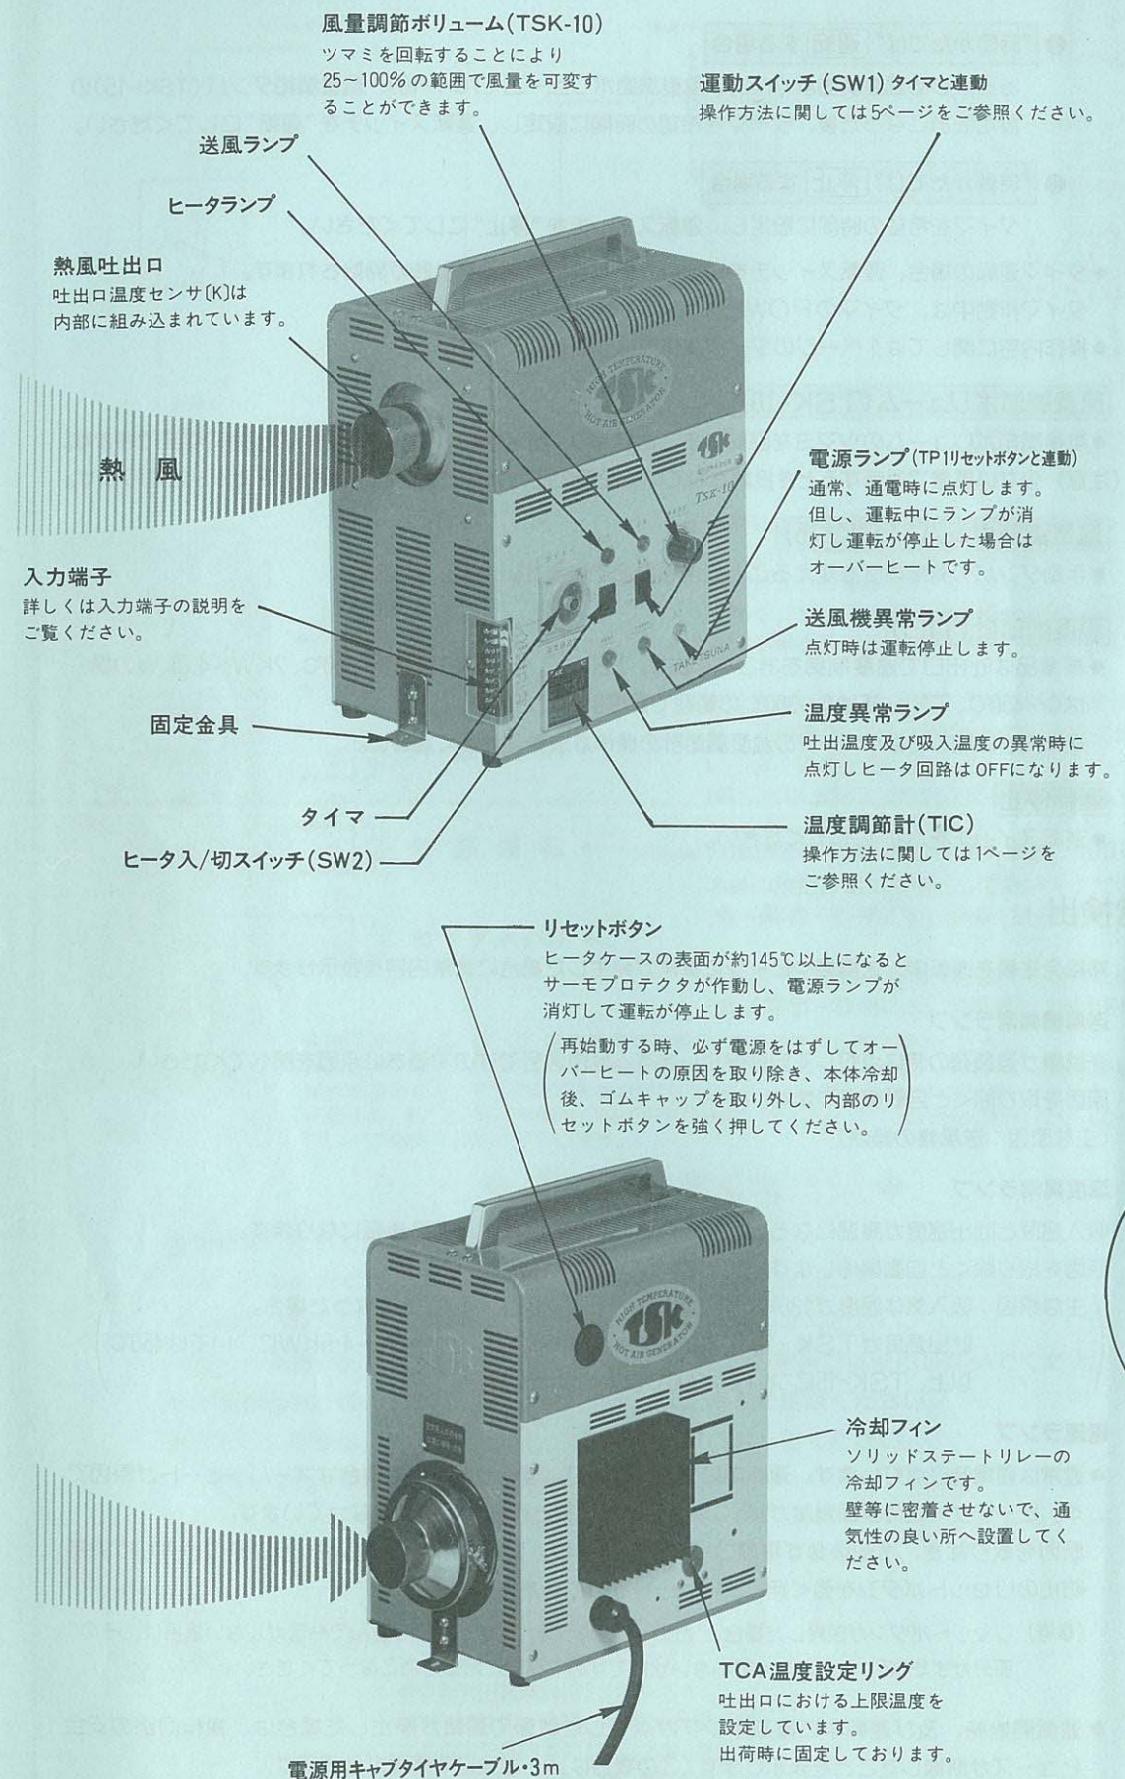


TSK-10(単相100V 1.4kw、単相200V 2kw・3kw) 電気配線図

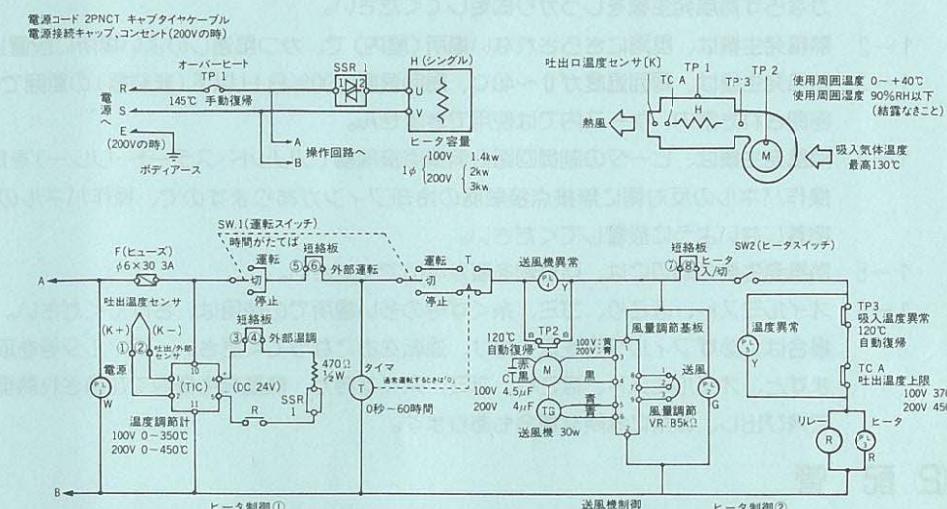

TSK-10(3相200V 4.5kw) 電気配線図

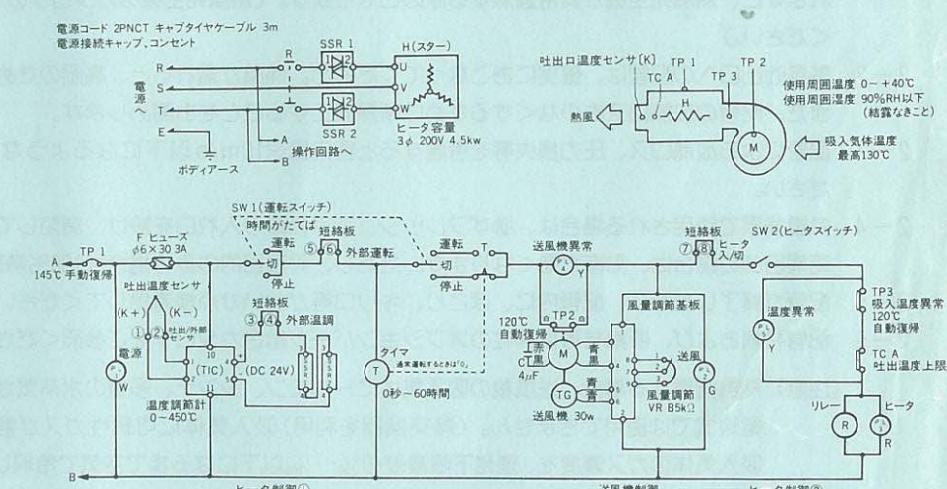

TSK-15(3相200V 3kw・5kw) 電気配線図

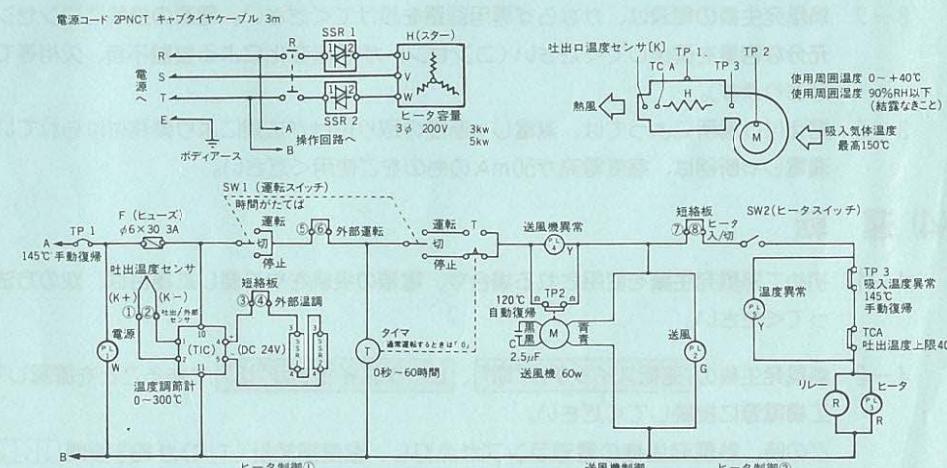

* 各機種の入力端子において端子③-④、⑤-⑥、⑦-⑧は出荷時に短絡されています。

熱風発生機 TSK-10・15 取扱説明書

(型式・品番・電圧がご注文の製品に相違ないかをご確認ください。)

(1) 据え付け

- 1-1 熱風発生機は、水平で起伏等のない場所へしっかりと設置してください。やむを得ず傾斜した場所に設置される場合は、熱風吐出口が上向きの場合は15°まで、熱風吐出口が下向きの場合は10°までとし、かならず熱風発生機をしっかりと固定してください。
- 1-2 熱風発生機は、風雨にさらされない場所(屋内)で、かつ風通しのよい場所に設置してください。
- 1-3 熱風発生機は、周囲温度が0~40°C、周囲湿度は90%R.H.以下(非結露)の範囲で使用してください。密閉された室内、ケース内では使用できません。
- 1-4 熱風発生機は、ヒータの制御回路に無接点接触器(ソリッド・ステート・リレー)を搭載しています。操作パネルの反対側に無接点接触器の冷却ファンがありますので、操作パネルの反対側の面を壁等に密着しないように設置してください。
- 1-5 熱風発生機の周辺には、可燃物を置かないでください。
- 1-6 オイルミスト、ほこり、ゴミ、糸くず等の多い場所での使用は、さけてください。やむを得ず使用する場合は、必ずフィルタ等を取り付け、運転をおこなってください。フィルタ等を取り付けずに使用されますと、オイルミスト、ほこり、ゴミ、糸くず等が、熱風発生機内で加熱され熱風吐出口より炎の状態で飛び出し、非常に危険な場合もあります。

(2) 配 管

- 2-1 熱風吐出口への配管は、できるだけ太く短くしてください。細い配管、長い配管、先端をノズル状にしほつた配管をされると熱風吐出の抵抗となり、熱風発生機の性能を越えた抵抗がかかるまま運転されると、熱風発生機が異常過熱する原因となります。(熱風発生機のカタログの「性能」の欄をご参照ください。)
- 2-2 熱風吐出口への配管は、確実におこなってください。熱風が漏れると、高温のため非常に危険です。また、配管の放熱口を少なくするために断熱施工することをお薦めします。
- 2-3 配管による放熱口、圧力損失等を考慮すると管内風速10m/s以下になるような配管径を設定してください。
- 2-4 熱風循環で使用される場合は、必ずフレッシュエアの取り入れ口を設け、調節してください。乾燥目的の場合は、効率が悪くなります。ただし、昇温目的のみの場合は100%熱風循環も可能です。
- 2-5 配管が終了した時に、配管内に、ほこり、キリコ等がないか点検清掃してください。
- 2-6 配管材料および、断熱材等は弊社のオプションパーツ総合カタログをご参照ください。

〈注意〉熱風循環する場合、送風機の吸入気体にトルエン、シンナ、多量の水蒸気が含まれている場合は循環式では使用できません。(熱交換器を利用)吸入気体に可燃性ガスが含まれている場合は、吸入気体のガス濃度を、爆発下限濃度の1/50~1/100以下になるまで空気で希釈してご使用ください。

(3) 電 源

- 3-1 電源の接続およびアース工事は電気工事士へご依頼ください。
- 3-2 熱風発生機の電源は、かならず専用回路を設けてください。電源の接続にコンセントを設ける場合は、充分な容量を確保してください(コンセントが経年変化による接触不良、欠相等で発熱や故障することがあります)。
- 3-3 据え付け場所によっては、漏電しや断器の取り付けが法規により義務付けられています。漏電しや断器は、感度電流が50mAのものをご使用ください。

(4) 運 転

- 4-1 初めて熱風発生機を使用される場合や、電源の接続をやり直した場合は、次の方法で運転準備をおこなってください。
この時、熱風発生機の電源ランプが点灯し、温度調節計(TIC)が約3秒間[.]を表示した後、吐出口温度センサの検出温度を表示します。
- 4-2 熱風発生機の運転スイッチが"切"、ヒータスイッチが"切"であることを確認してから工場電源に接続してください。

4-3 タイマ

- 熱風発生機は運転タイマを搭載しています。使い方により次の3つの運転方法があります。

① 通常運転(タイマ運転無し)の場合

タイマの時間設定ダイヤルを左へいっぱい回した状態で、運転スイッチを“運転”にすると、送風ランプが点灯し、送風機が作動して運転状態になります。

② “時間がたてば” 運転する場合

あらかじめ温度調節計(TIC)、風量調節ボリューム(TSK-10)、風量調節ダンパ(TSK-15)の設定をおこなった後、タイマを希望の時間に設定し、運転スイッチを“運転”にしてください。

③ “時間がたてば” 停止する場合

タイマを希望の時間に設定し、運転スイッチを“停止”にしてください。

- タイマ運転の場合、運転スイッチをいずれかに入れた瞬間より計時が開始されます。

タイマ作動中は、タイマのPOWERランプ(緑)が点滅表示されます。

- 操作内容に関しては1ページのタイマ操作方法をご参照ください。

4-4 風量調節ボリューム(TSK-10)

- 風量調節ボリュームのツマミを回転することにより、25%(最小)～100%(最大)の範囲で可変できます。

〈注意〉少ない風量で運転するとき接続されている配管の圧力損失が大きいと、オーバーヒートになります。

風量調節ダンパ(TSK-15)

- 手動ダンパの開閉角度を変えることにより調節できます。

4-5 温度調節計(TIC)

- 標準品は吐出口で温度制御をおこないます。TSK-10 1.4KWの場合0～350°C、2KW～4.5KWの場合0～450°C、TSK-15は0～300°Cの範囲で温度調節できます。

操作内容に関しては1ページの温度調節計の操作方法をご参照ください。

4-6 運転停止

- 運転スイッチを“切”してください。

(5) 異常検出

5-1 熱風発生機を運転中、送風機やヒータに異常が発生した場合に異常内容を表示します。

5-2 送風機異常ランプ

送風機が過負荷の時に点灯して自動停止します。危険信号ですので直ちに原因を調べてください。
原因を取り除くと自動復帰します。

(主な原因：送風機の過熱)

5-3 温度異常ランプ

吸入温度と吐出温度が高温になるとヒータ回路はOFFになり、送風運転になります。

原因を取り除くと自動復帰します。(TSK-15のみ吸入温度は手動復帰)

(主な原因：吸入気体温度が130°C(TSK-10)、150°C(TSK-15)以上になった場合。)

(吐出温度がTSK-10 1.4KWについては350°C以上、2KW～4.5KWについては450°C以上、TSK-15については300°C以上になった場合。)

5-4 電源ランプ

- 通常は通電時に点灯します。運転中にランプが消灯、運転が停止した場合はオーバーヒートが原因です。ヒータケースの表面温度が145°C以上に過熱すると作動するようになっています。

原因を取り除き、冷却後必ず電源コードを取り外し、天パネル部のゴムキャップを取り外して過熱防止のリセットボタンを強く押し、リセットをしてください。


(参考) リセットボタンが復帰した場合、“カチッ”という音がします。押し込んでも音がない場合は、その部分がまだ145°C以下になつてない状態ですので確実に冷却をおこなってください。

- 運転開始時、及び運転中に電源ランプが点灯した状態で運転が停止した場合は、操作回路の安全ヒューズが断線したことを表示します(この場合はメーカーにて修理が必要です)。


(6) 入力端子

外部温調使用例 端子番号 ③-④を使用 (③-④に接続される接点は微少負荷用接点を)
使用してください。


1. 液体膨張式センサ使用の時




2. TICの出力が接点出力の時

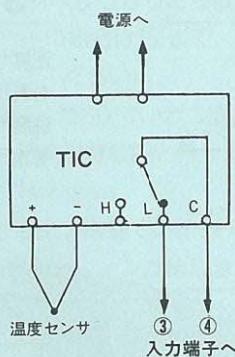

3. TICの出力がSSR駆動出力の時

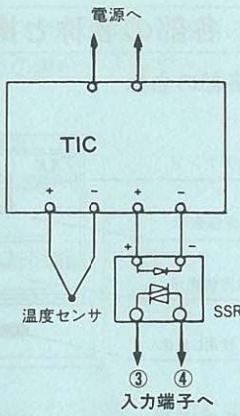

* TICの出力電圧とSSRの入力電圧を適合させること。
出力負荷はDC24V 50mAに適合すること。
(推奨SSRは、オムロンG3FM-2R5SLN)

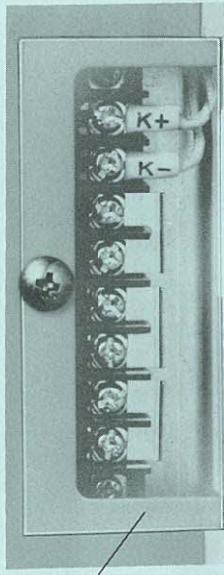

- 热風吐出口より離れた場所(乾燥炉、コンベア炉等)の温度をコントロールする場合に使用します。標準品は吐出口温度センサが接続されています。
外部センサ(K)を使用する場合は吐出口温度センサの接続を取り除き外部センサ(K)を使用してください。
- 他の温度コントローラにて温度を制御する場合に使用します。この場合、標準搭載されている温度調節計(TIC)については、温度上限リミッタとしてご使用ください。
(詳しくは上記の接続例をご参照ください)。
- 外部信号にて運転操作をする場合に使用します。この場合、本機の設定は運転状態にしておいてください。
(端子間⑤-⑥閉により運転：接点容量 250V 3A以上)
- 外部信号で送風と熱風を切換える場合に使用します。
(端子間⑦-⑧閉により熱風運転：接点容量 250V 3A以上)

* 端子③-④、⑤-⑥、⑦-⑧を使用する場合、短絡板を外してご使用ください。
* 入力端子を接続する時は、必ず電源を遮断しておこなってください。通電した状態で続線すると感電します。
* 外部信号を入力する時は電圧をかけないでください。電圧をかけなければ故障します。
* 端子⑤-⑥、⑦-⑧は頻繁なON-OFF(秒単位でのON-OFF)は絶対に行なわないでください。内蔵のリレーが損傷する恐れがあります。

◆特にご注意ください◆

- 電源は、正しく配線された専用回路をお使いください。
- ガソリンの近くなど、引火の恐れのある所では絶対に使用しないでください。
- 送風機の吸入口から異物を吸い込まないように注意してください。
- 室内の温度が40°C以上および湿度が90%R.H.以上の場所では使用しないでください。
- 感電事故防止のため必ず電気工事士にアース工事をご依頼ください。
- 吐出口の配管は、エア洩れの無いよう確実におこなってください。

(内部に熱風が逆流して部品破損の原因となります)

製造
販売元



株式会社 タケツナ

竹綱製作所

東日本 〒144 東京都大田区南蒲田2丁目4番4号

☎ (03) 5710-2001㈹ FAX (03) 5710-2005

西日本 〒540 大阪市中央区内本町1丁目2番8号

☎ (06) 941-2000㈹ FAX (06) 941-2005