




A
B
C
D

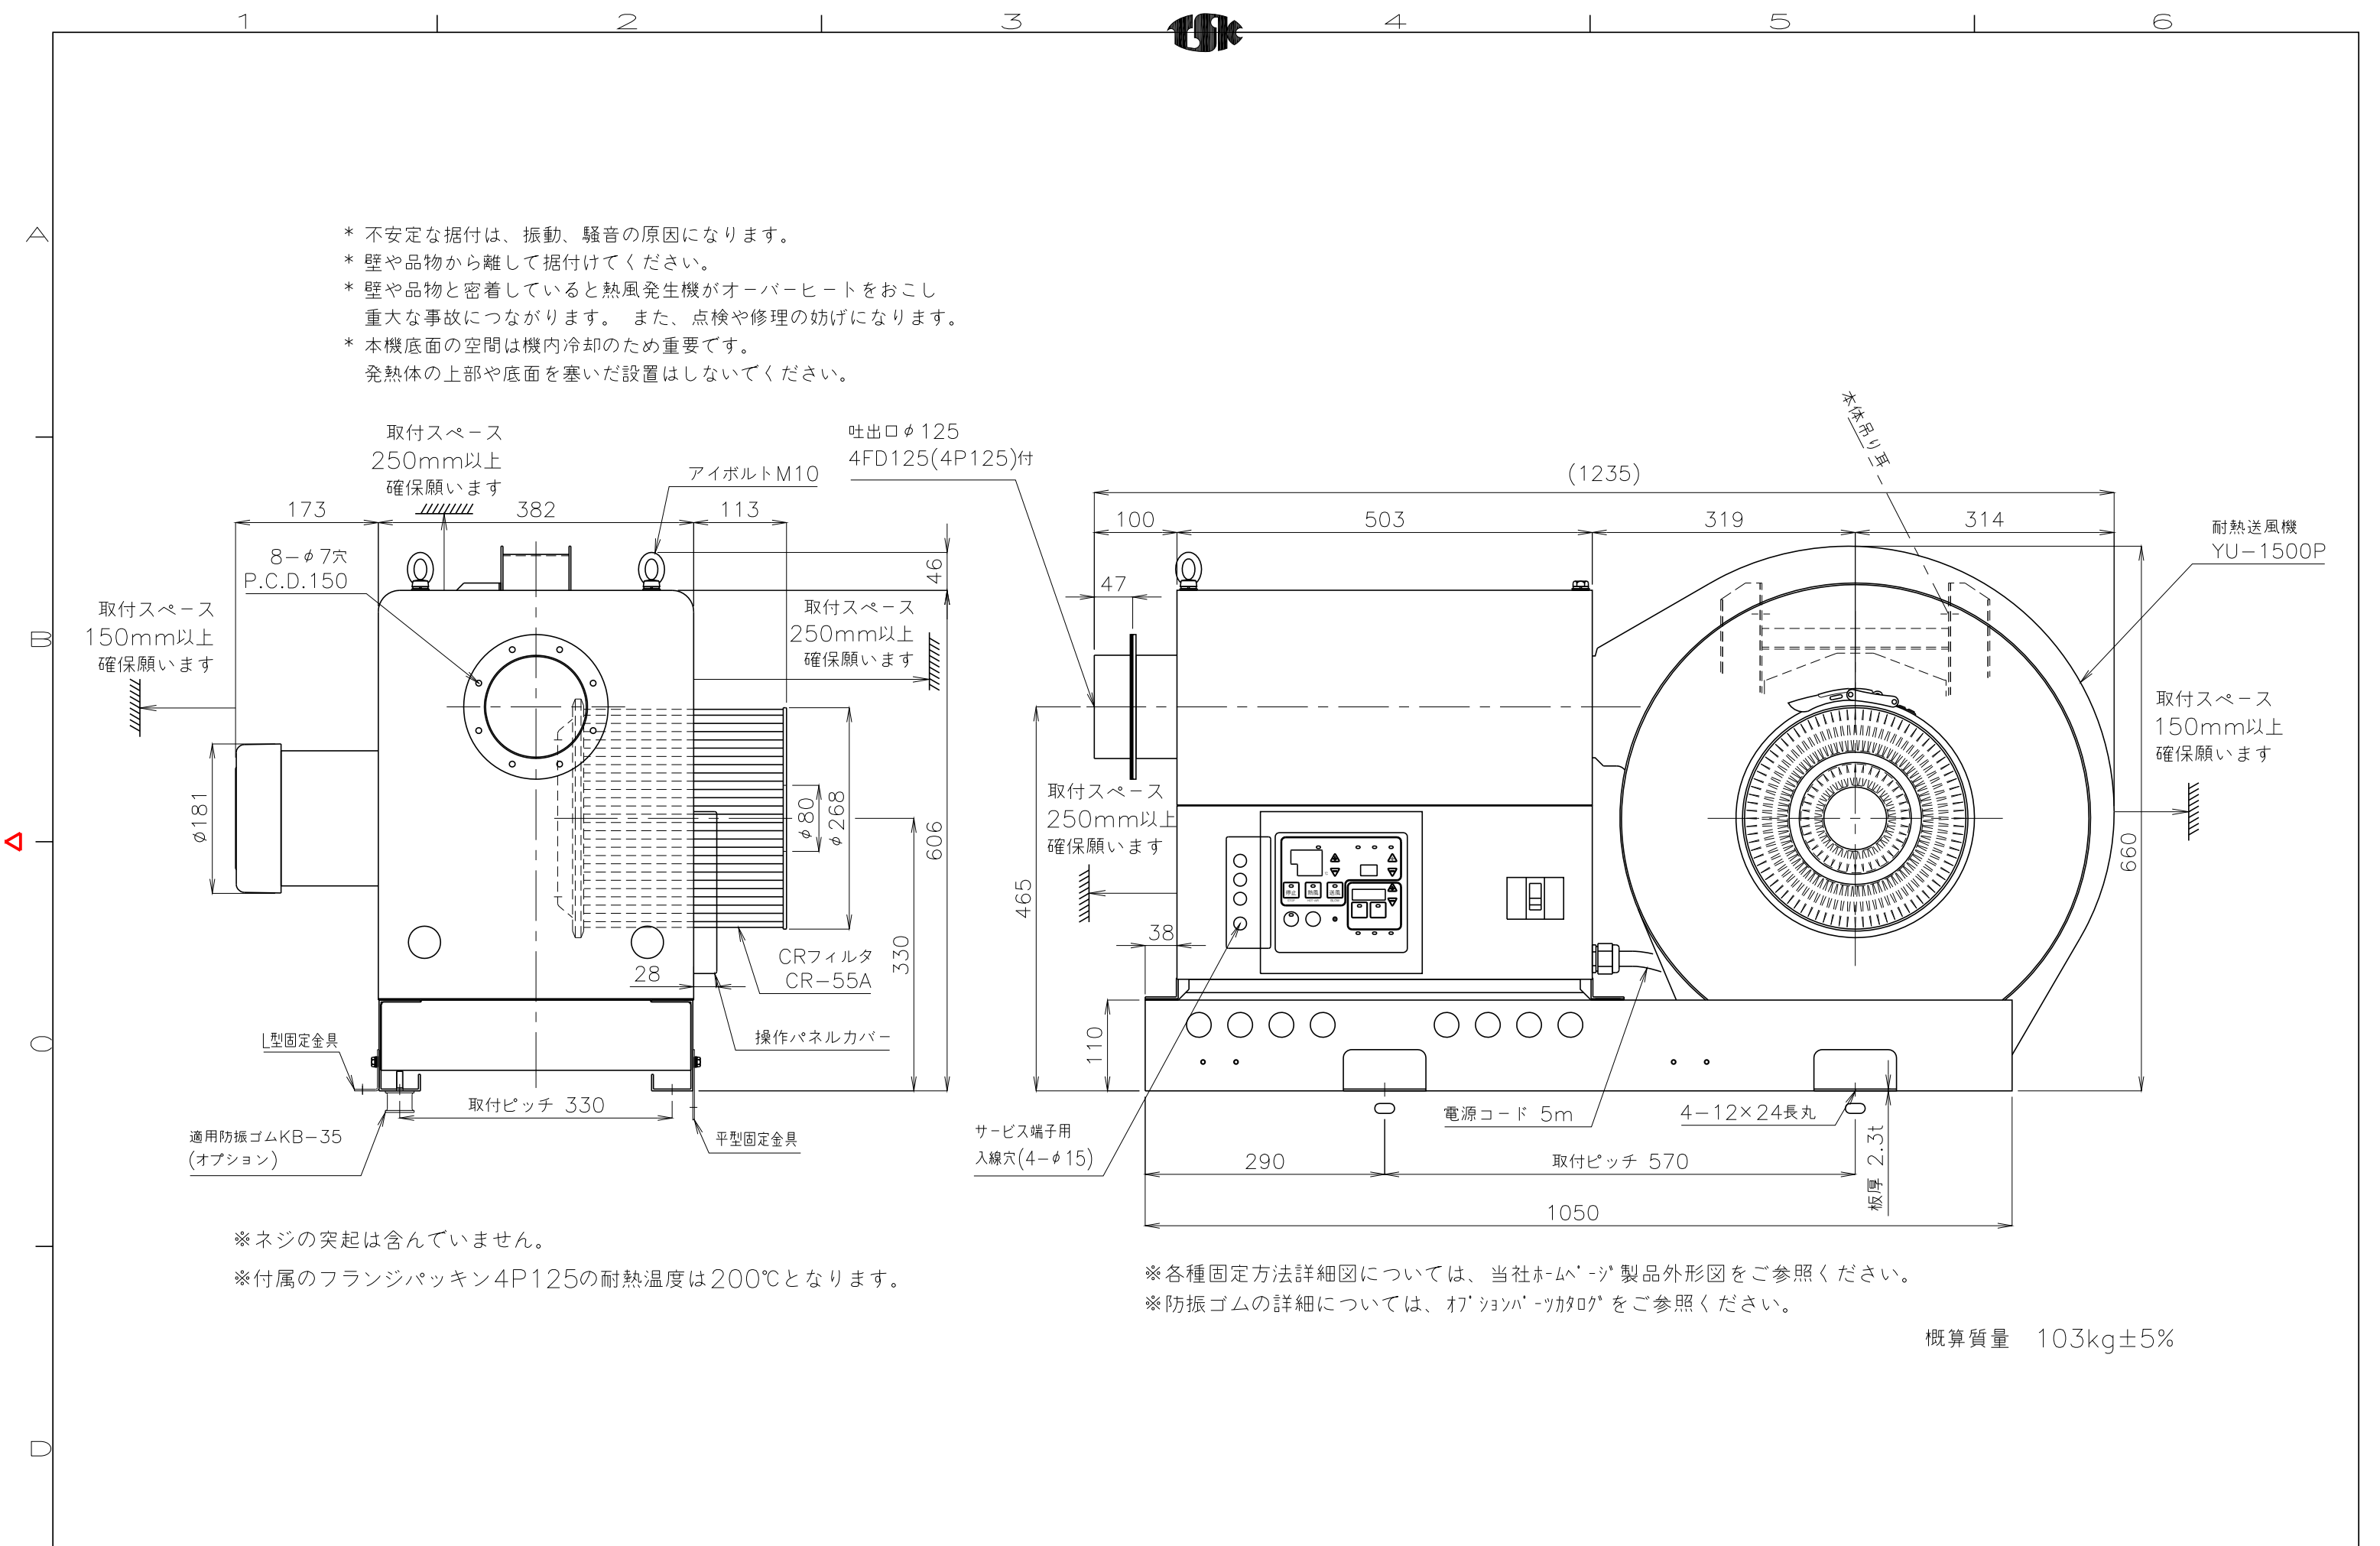

- * 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- * 壁や品物から離して据付けてください。
- * 壁や品物と密着していると熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。 また、点検や修理の妨げになります。
- * 本機底面の空間は機内冷却のため重要です。 発熱体の上部や底面を塞いだ設置はしないでください。

※ネジの突起は含んでいません。
※付属のフランジパッキン4P125の耐熱温度は200℃となります。

※各種固定方法詳細図については、当社ホームページ製品外形図をご参照ください。
※防振ゴムの詳細については、オプションカタログをご参照ください。

概算質量 103kg±5%

③						製 図	設 計	尺 度	図 番 250805KN-08	配 布 先	☐ 営業	株式会社 関西電熱 Kansai Electric Heat Corp.	仕 向	図面名称 TSK-56P (CR付・LF)外形図
②											☐ 資材購買			
①											☐ 総合組立 ☐ 金属加工			
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当					File name TSK-56P(CR付・LF)外形図				様	